



■外形寸法図【単位：mm】

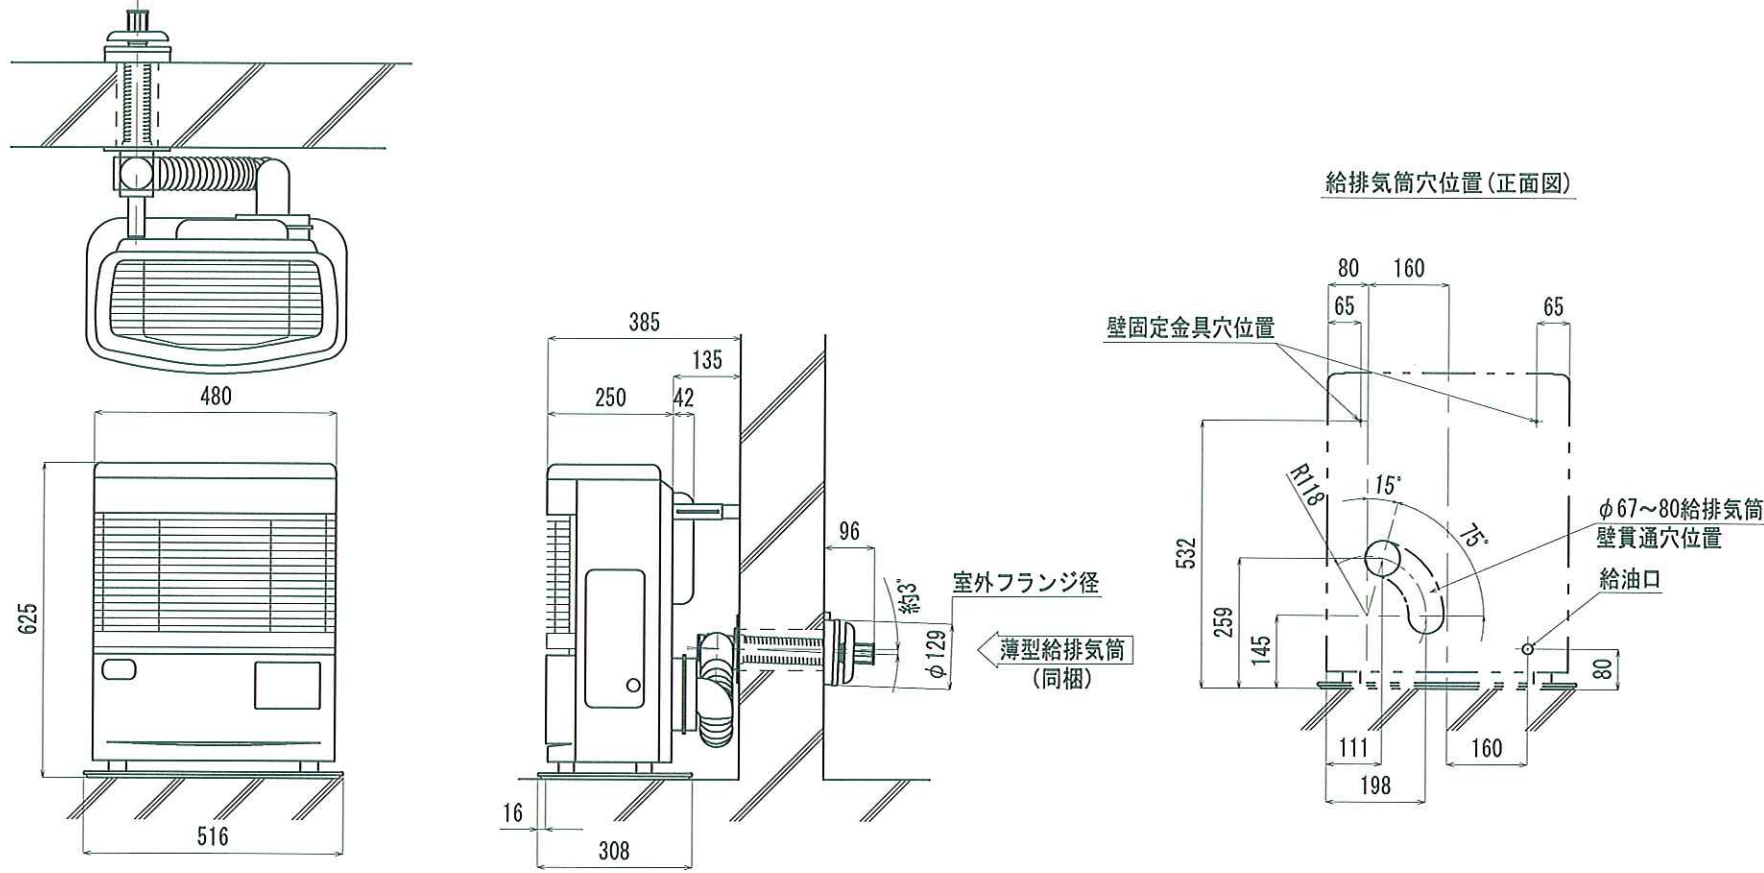

■標準据付寸法【単位：cm】

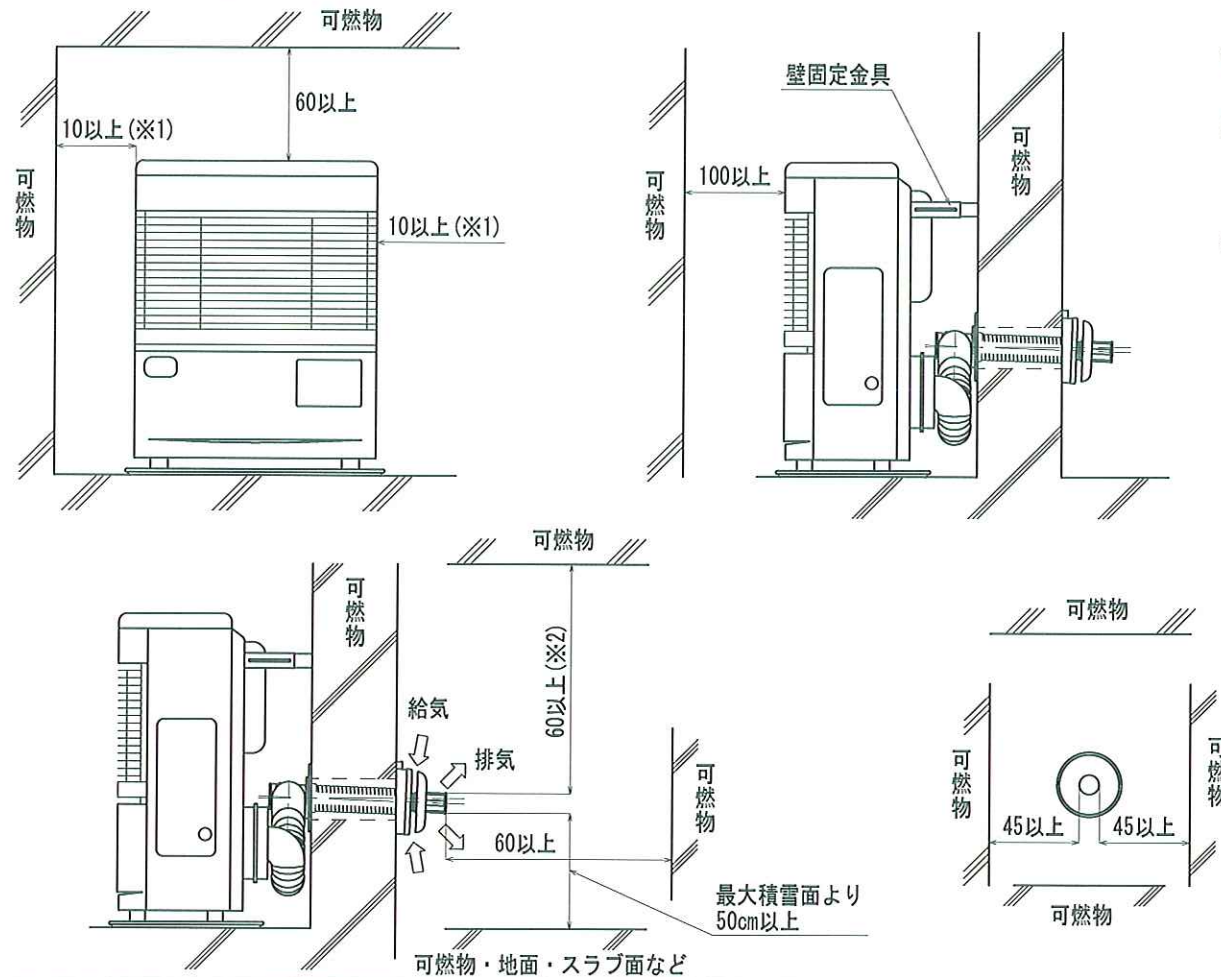

- 給排気筒トップは上方及び両側に airflow を阻止する障害物がないこと
  - 雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取り付けてください。
  - 図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください(※2は除く)
- 注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上です。  
 図では左側面に可燃物がありますが、設置上では左側面または右側面いずれかを保守管理のため、30cm以上離すことを推奨します。  
 (※2)60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

仕様

型式の呼び	FFR-552KL	
種類	ポット式、強制給排気形、強制対流形	
外形寸法	高さ_625mm 幅_480mm 奥行_292mm	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
暖房出力	最大	5.47kW(4,700kcal/h)
	最小	1.59kW(1,370kcal/h)
燃料消費量	最大	6.36kW(0.618L/h)
	最小	1.85kW(0.18L/h)
エネルギー消費効率(区分名)	86.0%(B)	
排気温度	260℃以下	
質量	20kg	
電流ヒューズ	筒型20mm10A	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力(50/60Hz)	最大	点火初期に短時間発生 630/630W
	点火時	335/335W
	燃焼時	49/45W
待機時消費電力	0.5W	
給排気筒の型式の呼び	FWT-6W-1	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒径	50mm	
給排気筒壁貫通部穴径	67~80mm(65mm既設の穴取付可能)	
安全装置	点火安全装置	対震自動消火装置
	停電安全装置	過熱防止装置
	燃焼制御装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置	
付属部品	置台	(1)
	ワイヤーバンド小	(2)
	ワイヤーバンド大	(1)
	給排気筒セット	(1)
	排気管断熱カバー	(1)
	ストッパーリング	(1)
	4×10タッピンねじ	(2)
	4×25タッピンねじ	(5)
	遮熱板	(1)
	壁固定金具	(2)
	ゴム製送油管(1.2m)	(1)
	上面ガード	(1)
取扱説明書	(1)	
工事説明書	(1)	

暖房の目安は、社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

品名	FFR-552KL I (W) (SS)			形式	
承認	検 査	設 計	尺 度		図面番号
			1:15		WY3-0409
				単位	mm
サンポット株式会社					