

SUNPOT


サンポット石油暖房機
(半密閉式石油ストーブ)

取扱説明書 (保証書付)

型名

UFH-7732UKC S


床暖内蔵タイプ

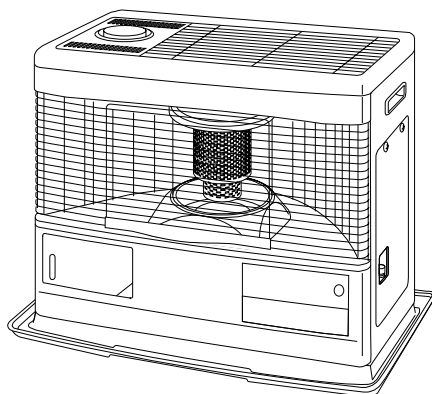

UFH-7732UKC S

型名

KSH-7032KC S

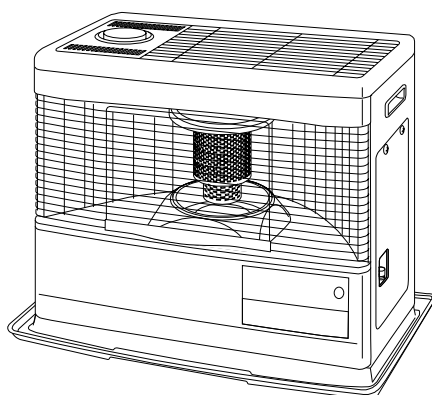

KSH-7032KC S

- このたびはサンポット石油暖房機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
 - お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ストーブを家族全員で正しくご使用ください。
- なお、この取扱説明書・保証書は必ず保存してください。

お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。
(ストーブを移設させる場合も同じです。)

- 取扱説明書の巻末には保証書が付いています。
- 保証書はよりよい製品作りやアフターサービスの向上に役立たせていただきますので、お手数ですが所定事項のご記入をご確認のうえ、必ず保証書(販売店様控)をお買い求めの販売店にお渡しください。

ご使用前に
2~12

準備
13~15

使用方法
16~37

16~37

点検・その他

38~58

据付工事

59~67

保証書
巻末

もくじ

取 扱 編

ご 使 用 前 に	特に注意していただきたいこと ……2～8
	使用する場所 ……8
	各部のなまえ ……9～12
	● 外観図 ……9～10
● 表示部 ……11	
● 操作部 ……12	

準 備	使用前の準備 ……13～15
	● 燃焼 ……13
	● 給油 ……13
	● 空気抜き ……13
	● 点火前の準備と確認 ……14～15

使 用 方 法	使用方法 ……16～36
	● 点火 ……16
	● 火力調節 ……17～18
	● 床暖房同時運転 ……19～20
	● 消火 ……21
	● 使用上の注意 ……22
	● 時刻合せ・タイマー時刻合せ ……23
	● タイマーセット ……24～27
	● eco (エコ) 運転 ……28～29
	● サブヒータ運転 ……30～31
	● チャイルドロック ……32
	● おしえてNavi [●] (ナビ)プラス機能 ……33～35
	● チェックモードガイド ……36
安全装置 ……37	
その他の装置 ……37	

点 検 ・ そ の 他	日常の点検・手入れ ……38～40
	定期点検 ……41
	設計上の標準使用期間について ……42～43
	故障・異常の見分け方と処置方法 ……44～47
	部品交換のしかた ……48
	保管 ……48
	仕様 ……49～50
	アフターサービス ……51
	据付け・移設 ……52～57
配線図 ……58	

工 事 編

据 付 工 事	安全のために必ずお守りください ……59～62
	開こん ……63
	据付け ……63～66
	煙突の取り付け ……67
	試運転 ……67
	廃棄するときの注意 ……67

保 証 書	保証書 …… 巻末
-------------	-----------

取扱編

特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

- ここに示した事項は  警告、 注意に区分しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- イラスト（まんが）の横にあるマークは次のように表しています。



マーク

禁止



マーク

指示



マーク

注意


警告(WARNING)

ガソリン厳禁

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。



ガソリン厳禁




煙突外れ危険

- 煙突が外れたまま使用しないでください。
外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



禁止




煙突閉そく危険

- 煙突がつまったり、ふさがれたままで使用しないでください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



禁止




衣類の乾燥厳禁

- 衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



衣類乾燥厳禁




可燃物近接厳禁

- カーテン・布団や毛布など燃えやすいもののそばなどで使用したり、ストーブや煙突に近づけないでください。
火災の原因になります。
可燃物とは図に示す距離を確保してください。
詳細は標準据付け例(52~53ページ)を参照してください。



禁止

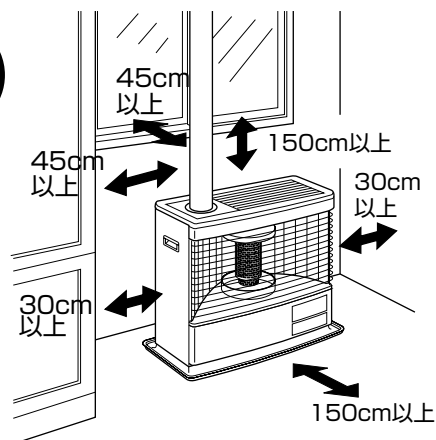

安全のために必ずお守りください

⚠ 警告(WARNING)

低温やけどに注意 床暖内蔵タイプ

- 長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。比較的低い温度(40~60℃)でも低温やけどや脱水症状の原因になります。



注意




スプレー缶厳禁

- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に(周囲に)放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



禁止




定期点検の実施

- 定期的(2年に1回程度)に点検・整備を受けてください。点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故の原因になり危険です。点検・整備はお買い求めの販売店や資格者のいる店に依頼してください。



必ず行う




ご自身での据付け・移設工事の厳禁

- お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。)



禁止

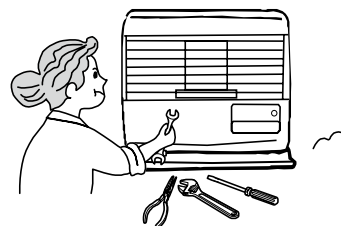


改造・分解禁止

- 改造して使用しないでください。また、ストーブや煙突には床暖房用の熱交換器などを取り付けしないでください。火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。
- 改造・分解して使用しないでください。改造・分解は、ストーブの安全性を損なうため火災など思わぬ事故の原因になります。
- 故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理は、危険です。



分解禁止

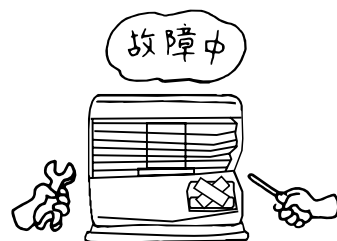

特に注意していただきたいこと つづき


⚠ 注意(CAUTION)

給油時消火

- 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。



必ず行う




油漏れ確認

- 油タンク・ゴム製送油管・接続部・送油バルブおよびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



必ず行う

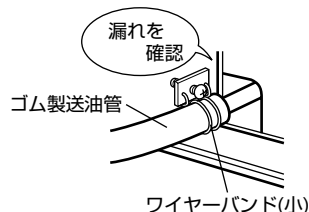


ゴム製送油管の点検・交換

- ゴム製送油管を少し曲げてひび割れや亀裂があった場合は交換してください。ゴム製送油管は時間と共に劣化しますので、ひび割れや亀裂などがない場合でも2～3年に1度は新しいものに交換されることをお奨めします。交換しないと灯油の漏れにつながり、火災のおそれがあります。



必ず行う

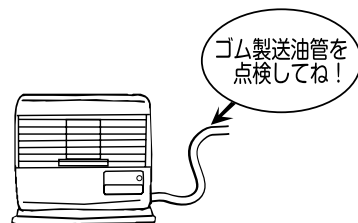


異常・故障時使用禁止

- 油漏れやにおい、すすの発生、炎の色、エラーを繰り返すなど異常や故障と思われるときは使用しないでください。事故の原因になります。「故障・異常の見分け方と処置方法」に従って処置してください。



禁止

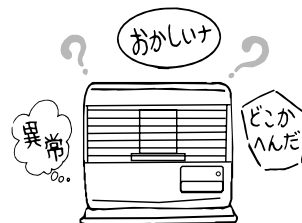


不良灯油使用禁止

- 変質灯油（持ち越した灯油など）、不純灯油（灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油等）などの不良灯油を使用しないでください。異常燃焼のおそれがあります。



禁止




高温部(やけど)に注意

- 燃焼中や消火直後は、高温部（前面ガードなど）、煙突に手などふれないでください。やけどのおそれがあります。



高温注意

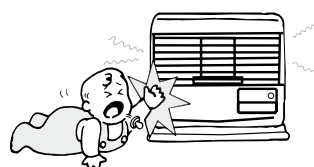

安全のために必ずお守りください


⚠ 注意(CAUTION)

指や異物を入れない

- ストープの内部やガード内などに指や異物を入れないでください。けがや火災のおそれがあります。



禁止




腰をかけたたり物をのせない

- ストープの上ののったり、腰をかけたたりしないでください。ストーブの故障ややけどのおそれがあります。
- ストープの上に花びんや水を入れたものなどを置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



禁止




やかんのせ禁止

- やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。
- やかんなどによってストーブ上面を塞ぐと、ストーブ内の温度が上昇し、破損や予想しない事故の原因になります。



禁止




カーペットのはがれに注意 床暖内蔵タイプ

- カーペットがずれたり、めくれたまま使用しないでください。床パネルに直接触れると、やけどのおそれがあります。



注意

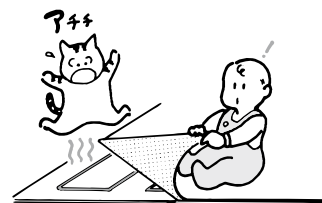

循環水(不凍液、補充液)の保管に注意 床暖内蔵タイプ

- 循環水(不凍液、補充液)は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてください。



注意




換気扇使用禁止

- ストープを使用している時は室内の換気扇を使用しないでください。立消えて爆発・燃焼するおそれがあります。また、換気口・給気口は常に確保し、物などでふさがらないでください。



禁止

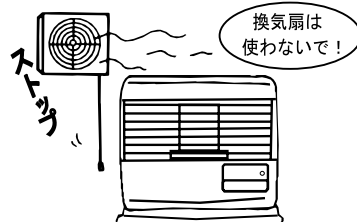


特に注意していただきたいこと つづき

⚠ 注意(CAUTION)

マントルピース内据付け禁止

- マントルピース内には据付けないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。




特殊な場所での使用禁止

- ストーブは居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶対に使用しないでください。また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。化学薬品などの影響により異常燃焼や故障の原因になります。




電源コードを傷めない

- 電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。火災や感電の原因になります。

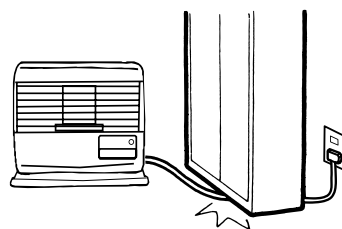

電源プラグは確実に差し込む

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。)
- ぬれた手で抜き差しはしないでください。感電の原因になります。




長期間使用しないときは電源プラグを抜く

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。火災や予想しない事故の原因になります。



プラグを抜く




電源プラグのお手入れをする

- とくどきは電源プラグを抜き、ほこり(及び金属物)を除去してください。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり)火災の原因になります。



必ず行う



安全のために必ずお守りください

お願い (NOTICE)

灯油の廃棄


- 灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

シリコン配合製品を使用しない

- ストープを使用する部屋または隣接する部屋では、シリコン配合の製品を使用しないでください。
(シリコン配合の製品には、ムースや液体スプレーなどの枝毛用ヘアトリートメント類の化粧品や、つや出し剤、防水スプレー、衣類の柔軟剤などがあります。)
使用するとストーブの燃焼部にシリコンが付着し、点火不良や途中消火などの原因になります。

T型付ドラフトレギュレーター・ダンパー使用のすすめ

- 強風及び突風の影響による不安定な燃焼及び熱効率の低下を防止するために、図のようなT型付ドラフトレギュレーターやダンパー(別売部品)のご使用をおすすめします。

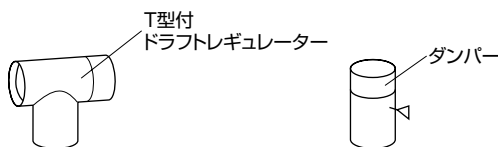

使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

場所の選定は「据付け場所の選定及び標準据付け例」の項をお読みください。(52～53ページ参照)

効果的に使用するために

- 冷たい外気に接する窓ぎわや壁側に据付けると、冷気が暖められて対流しますので効果的です。
- ストーブの前方に障害物があると、部屋の温度にむらができる原因になります。

次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。

- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口のない場所または換気が行えない場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所


各部のなまえ

■ 外観図

UFH-7732UKC

【正面外観図】


ガラス
赤熱筒
給水口キャップ
給水扉
水タンク
置台
フレームロッド
点火ヒータ
バーナ

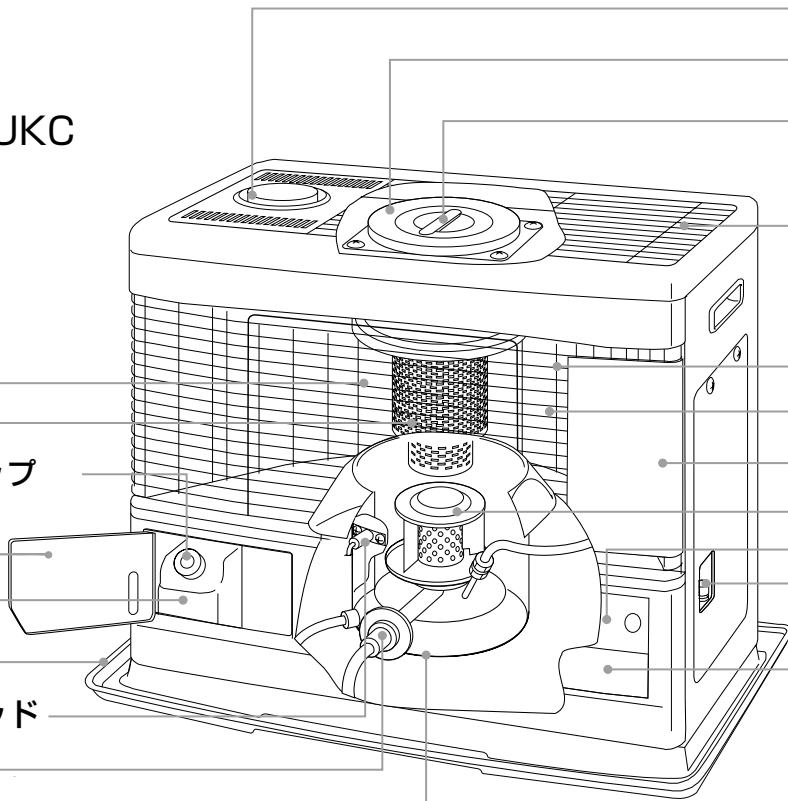

煙突接続口
上ぶた押え
燃焼室上ぶた
上面ガード
前面ガード
反射板
遮熱板
燃焼リング
表示部
リセットボタン
操作部

【背面外観図】

送風機フィルター
電源プラグ

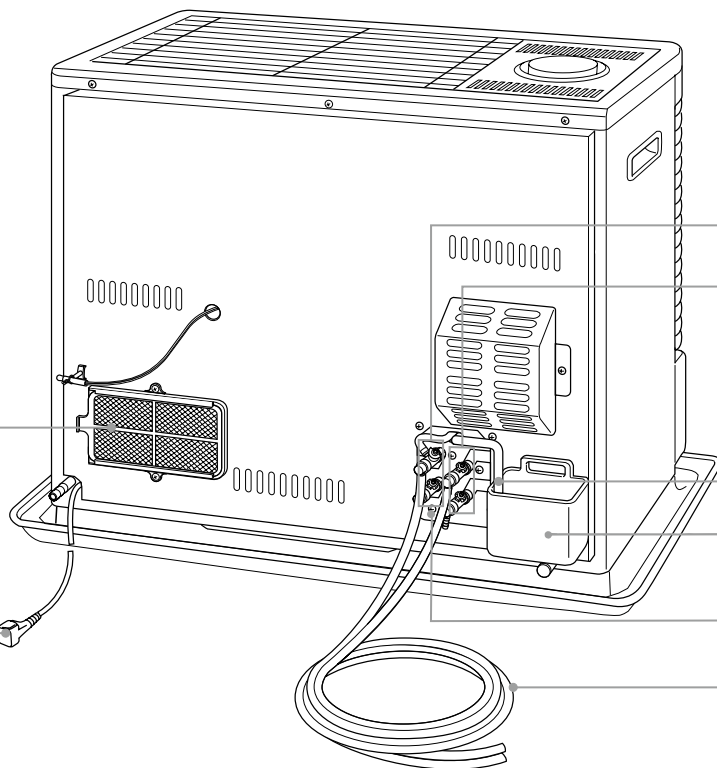


行きバルブ(A・B)
戻りバルブ(A・B)
ドレンホース
結露水受皿
アース端子
ツインチューブ


■ 外観図

KSH-7032KC

【正面外観図】

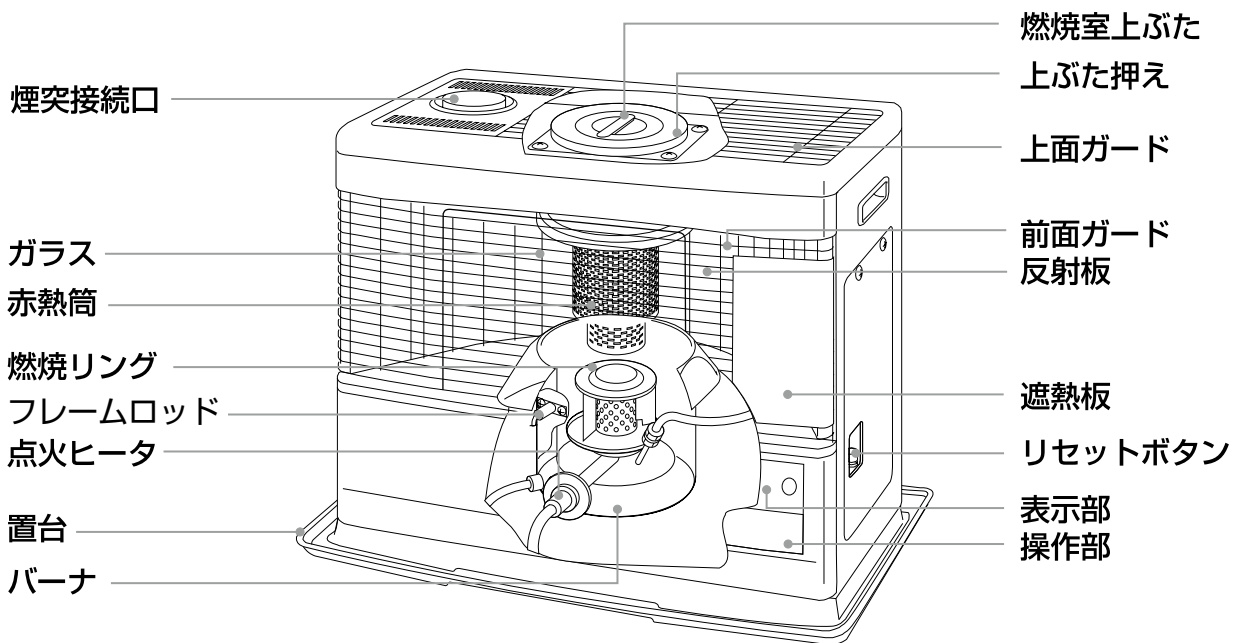

【背面外観図】

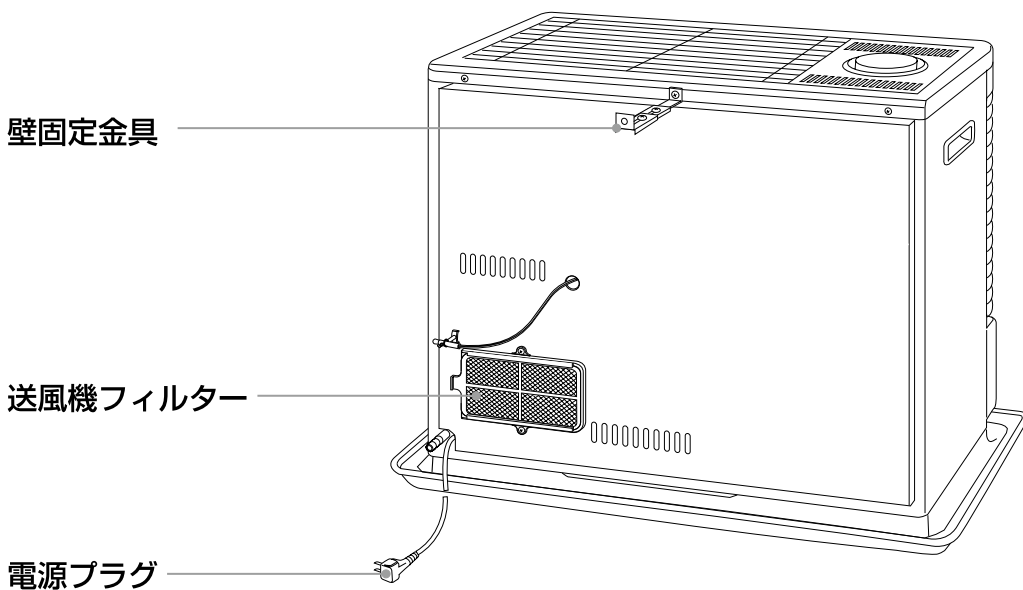

表示部

※取扱説明書内の操作説明は、床暖内蔵タイプのイラストを使用しています。



温度表示

- 運転スイッチ「入」
 - ・自動運転またはエコ運転中…設定室温、現在室温を表示
 - ・手動運転中…現在室温を表示
 - ・設定を押したとき…**床暖内蔵タイプ** **水温** と設定床温を表示

E-00

- 点検時期お知らせ機能表示

88

- おしえてボタンを押したとき
 - …灯油と電力の使用量をそれぞれ今日・昨日・積算の順に表示
- 何も表示しないとき
 - ・運転スイッチ「切」のとき
 - ・停電中

eco (エコ) 表示

- 点灯表示…エコ運転中
- 点滅表示…エコ運転中に室温が設定室温と同じになったとき(消火中も点滅)

自動表示

点灯表示…自動運転中

手動表示

点灯表示…手動運転中

2 kWh 表示

- 「2」を点灯表示
 - …温度表示に灯油使用量を表示中
- 「kWh」を点灯表示
 - …温度表示に電力使用量を表示中

運転ランプ (赤)

- 点灯…運転中
- 点滅…チェックモードを表示して消火したとき
 - …eco運転中に自動消火したとき、またはタイマーセットしたとき(ストーブの冷却が終了すると点灯に変わります。)

運転スイッチ

運転の開始及び消火

タイマーランプ (緑)

点灯…タイマー運転中

床暖内蔵タイプ

床暖房ランプ (橙)

点灯…床暖房同時運転中

床暖内蔵タイプ

サブヒータランプ (橙)

点灯…サブヒータ運転中

チャイルドロック表示

点灯表示…チャイルドロック「入」

時計表示

初期表示 --:-- を点灯表示

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだとき
- ・停電後、再通電したとき
- ・時刻設定していないとき

今日 昨日 日 表示

- 「今日」「昨日」を点灯表示
 - …表示部が今日または昨日の灯油使用量・電力使用量を表示中
- 「日」を点灯表示
 - …液晶表示部が積算の灯油使用量・電力使用量を表示中(33~35ページ参照)

火力表示


- 自動運転またはエコ運転中
 - …現在火力を表示
- 手動運転中…設定火力を表示

音量和明るさ表示

- 「音量」を点灯表示…音量を設定中
- 「明るさ」を点灯表示
 - …液晶表示の明るさを設定中

時刻合せ表示

- 「時刻合せ」を点灯表示
 - …現在時刻の設定を表示中
- 「1時刻合せ」を点灯表示
 - …タイマー1時刻の設定を表示中
- 「2時刻合せ」を点灯表示
 - …タイマー2時刻の設定を表示中

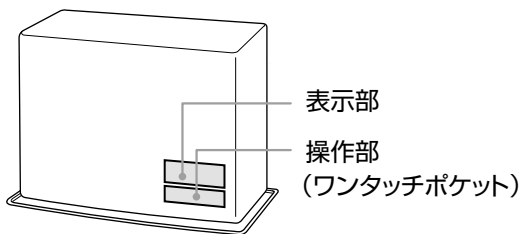


操作部

- 操作部は、ワンタッチポケットを軽く押し込むと、ゆっくり開きます。軽く押し戻すと、ロックして閉まります。
- ※取扱説明書内の操作説明は、床暖内蔵タイプのイラストを使用しています。



- 操作するとき以外は、閉じて使用してください。
- 操作ボタンを押すと受付音（「ピッ」音）を発して、受け付けたことをお知らせします。
- 操作を受け付けたとき、音声でお知らせするものがあります。
- 誤ったボタンを押すと「ピッピッ」音を発して、受け付けないことをお知らせします。（消音設定時は除く。）
- 音量の調節、消音設定、音声機能の有無を設定することができます。29ページを参照して設定してください。

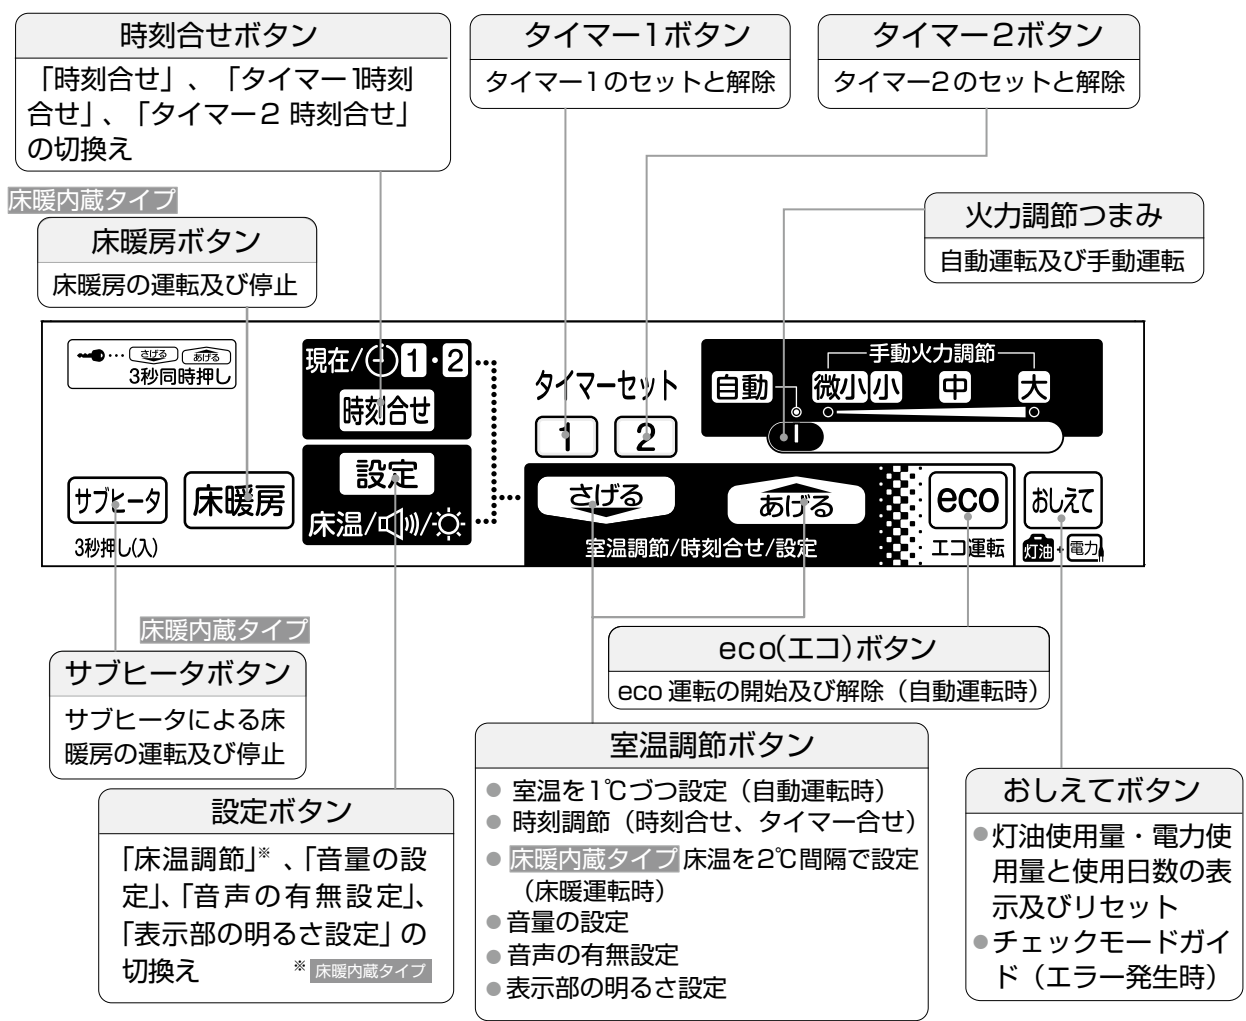

使用前の準備

燃料

- 燃料は、灯油(JIS 1号灯油)を必ず使用してください。
- 不良灯油(変質灯油、不純灯油)は、絶対に使用しないでください。
- 不良灯油(変質灯油、不純灯油)とは、
 - ・ 変質灯油：古い灯油(ひと夏持ち越した灯油)、日当たりがよい場所に保管した灯油、温度が高い場所に保管した灯油など。
 - ・ 不純灯油：灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。また、水やごみが混入した灯油。
- 変質灯油や不純灯油などの不良灯油を使用すると、ストーブの故障の原因になります。


給油

給油はストーブを消火してから行ってください。

1 油タンクの送油バルブを閉める

2 油タンクの給油口ふたを外し、給油する

- 油量計の表示が「満」の印以上には絶対に入れないでください。

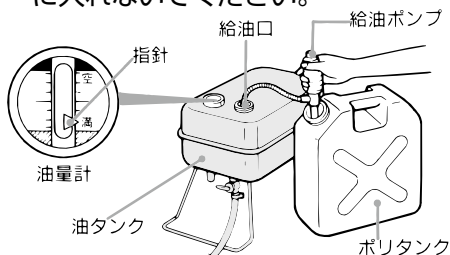

3 給油口ふたを確実に閉める

4 こぼれた灯油はよくふきとる



- 油タンクは空にしないでください。
「空」まで燃焼させるとストーブより「ボン」と音がしたり、すすが発生し、故障の原因になります。
- 給油するときは、ごみなどが入らないよう注意してください。
燃焼不良の原因になります。

空気抜き


- 油タンクが空になってから給油しますと、送油経路内に空気が入り正常に送油できなくなることがあります。
このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。

1 送油バルブを閉める

2 ストーブからゴム製送油管を外す

3 送油バルブを開けて、灯油が連続して流れることを確認する

- 灯油がこぼれないように容器を用意してください。

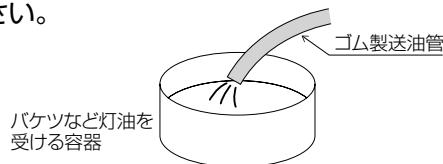


4 送油バルブを閉めてゴム製送油管をもとどおりに取り付ける

■ 点火前の準備と確認

1 定油面器安全装置のセット

- 初めて使用するときやシーズン初めには、リセットボタンを押してください。据付けや、ストーブに強い振動をあたえたとき、定油面器の安全装置が作動して、油を流しません。点火操作後、油タンクに灯油が入っていても『E-03』『E-05』『E-35』のチェックモード表示が出たときは、リセットボタンを押して、安全装置を解除してください。

リセットボタンを軽く押し、すぐ指を離す

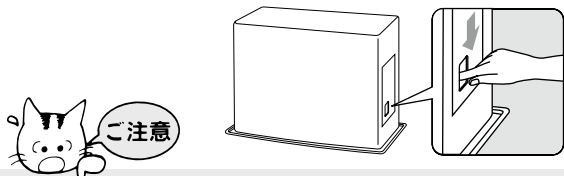


- リセットボタンは燃焼中、むやみにさわらないでください。油漏れや赤火など異常燃焼の原因になります。

2 油漏れの確認

- ゴム製送油管やストーブの置台に油漏れがないか確認してください。万一、油漏れしている場合は送油バルブを閉め、必ずお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。



禁止




3 水漏れの確認 床暖内蔵タイプ

- 温水配管接続部から水漏れがないか確認してください。万一、水漏れしている場合は温水バルブを閉め、必ずお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。



禁止

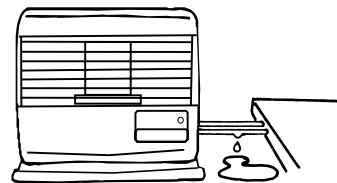


4 ストーブ周囲の確認

- ストーブの周囲及び煙突の周囲に引火物や可燃物がないか確認してください。火災や予想しない事故が発生するおそれがあります。



禁止

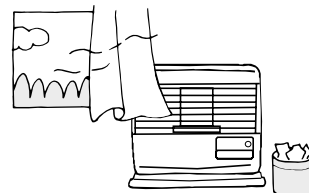


5 煙突の接続の確認

- 煙突が正しく接続されているか確認してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、大変危険です。




禁止



使用前の準備 つづき


6 電源プラグの接続

- 電源プラグは 100V の専用コンセントに差し込んであるか確認してください。




7 循環水の水位確認 **床暖内蔵タイプ**

- ストープ左下部の給水扉のぞき窓から循環水の水位を確認してください。
(補給方法 39 ページ参照)



8 結露水受皿内の水確認 **床暖内蔵タイプ**


- ストープの背面にある結露水受皿に、水が底から 2~3cm 入っていることを確認してください。不足している場合には給水してください。
- 水が結露水受皿内に半分以上たまっている場合には、取り外して、2~3cm 程度残して排水してください。



床暖内蔵タイプ

- 床暖房パネルの敷設枚数がソフトパネル3畳未満の場合には、ドレンホースの栓を外す必要はありません。また、結露水受皿に給水する必要もありません。
- サンポット製ソフトパネルおよびサンポット製金属床暖房パネル(既設品入替時)以外には接続しないでください。

使用方法




2

省電力表示について

運転スイッチが「切」でストーブが停止中、ボタンを押さない状態が2分以上続くと省電力表示となり、表示部の表示が全て消えます。この状態から操作する場合は、運転スイッチを除くいずれかのボタンを一度押して表示部を表示させた後、各操作を行ってください。(省電力表示機能の解除方法は23ページ参照)



点火

1 油タンクの送油バルブを開く



2 運転スイッチを押して、「入」にする



- 運転ランプと表示部のバックライトが点灯して、「点火します」と音声でお知らせします。約100秒～4分予熱後、着火します。(室温・外気温により着火までの時間は変動します。)
- 着火後、約2.5分間予備燃焼を行います。
予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。

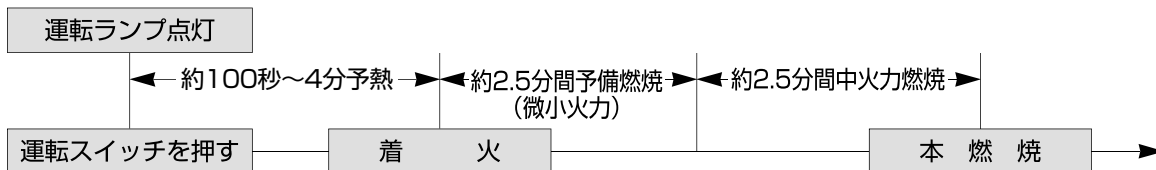

お願い

- 燃焼中に運転スイッチを押して「消火」にしたり、タイマーボタンを押すなどして約2秒以上経過すると自動消火し、約2分間の冷却の後でないと再点火できません。
- 煙突の設置条件が悪いと、春先や秋口の気温が高い時期に点火時ににおいがすることがあります。煙突が正しく設置されているか点検してください。

使用方法 つづき

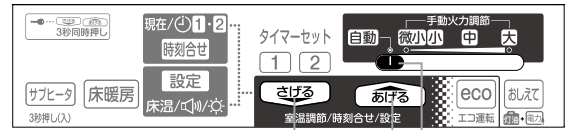


火力調節

自動運転

● 設定した温度に近づくように、火力を自動的に調節します。

1 火力調節つまみを自動の位置に合わせる

- 「自動」と設定温度及び現在温度を表示、「自動運転します」と音声でお知らせします。






2 室温調節ボタンの「さげる」「あげる」を押して、お好みの室温を設定する

- 「さげる」又は「あげる」ボタンを押すと1℃づつ変化します。
- 室温の設定範囲は「12～32」℃で、設定を変更すると「室温の設定を**℃に変更しました」と音声でお知らせします。
- 火力は火力表示8段階で表示します。
- 現在温度は「5～35」℃の範囲で表示されます。
ただし、現在温度が5℃未満で「L」, 35℃を超えると「H」の文字表示となります。
- 設定室温の数字は室温のめやすです。設置条件によっては必ずしも室温と一致しません。
- 設定室温は一度設定すれば記憶されますが、停電の場合には解除され自動的に「24」℃に設定されます。



- 自動運転では消火は行わないため、比較的暖かい時期や設置条件によっては設定温度より室温が上がる場合があります。この場合はeco運転をご使用ください。燃烧・消火を繰り返し、室温を調節します。(28～29ページ参照)
- 現在室温が10℃以下のときに自動運転で点火、またはタイマー点火すると、現在室温が設定室温より2℃低い室温になるまで最大火力で燃烧し、その後現在室温に応じた火力に切り替わります。
ただし、手動運転で点火、またはタイマー点火したとき、運転開始後に手動運転に切り替えたとき、eco運転による再点火のときは、現在室温が設定室温より2℃低い室温になるまで最大火力で燃烧する運転が解除されます。

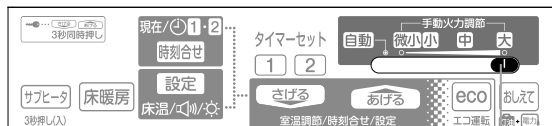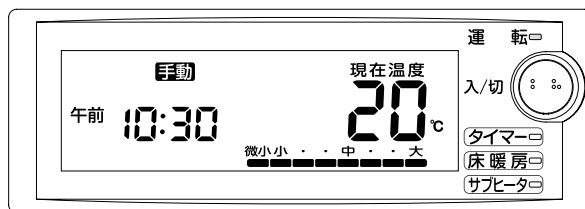



1

手動運転

●設定した火力で運転を続けます。室温による火力調節はしません。

1 火力調節つまみを「微小」～「大」のお好みの位置に合わせる

- 『手動』と火力表示、現在温度を表示し、「手動運転します」と音声でお知らせします。
- 火力は火力表示8段階で表示されます。
- 火力の設定を変更すると「火力を**に変更しました」と音声でお知らせします。
(* **は下図参照)




音声	火力表示	音声	火力表示
大	微小 小 中 大	小3段	微小 小 中 大
中3段	微小 小 中 大	小2段	微小 小 中 大
中2段	微小 小 中 大	小1段	微小 小 中 大
中1段	微小 小 中 大	微小	微小 小 中 大




- 燃焼中に炎がかたよったり、赤火が混ったり、また上下変動することがありますが、異常ではありません。
- 燃焼中「カチカチ」音がすることがありますが、電磁ポンプの運転音で異常ではありません。

使用方法 つづき



床暖内蔵タイプ

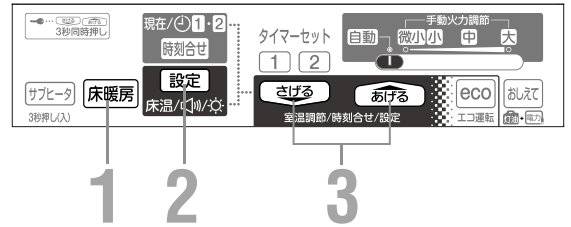

床暖房同時運転

● ストープの廃熱を利用して、床暖房運転します。


1 運転スイッチが「入」のときに床暖房ボタンを押す

- 床暖房ランプが点灯し、「ストーブ、床暖房同時運転します」と音声でお知らせし、床暖房同時運転を開始します。
- 再度、床暖房ボタンを押すと床暖房ランプが消灯し、「ストーブ単独運転します」と音声でお知らせし、ストーブ単独運転を開始します。



2 設定ボタンを押し、「水温」を表示させる。

- 床暖房の設定温度を表示して「床暖房の温度を設定できます」と音声でお知らせします。
- 現在床温は表示されません。また、床温設定中、現在時刻表示と火力表示は消えます。

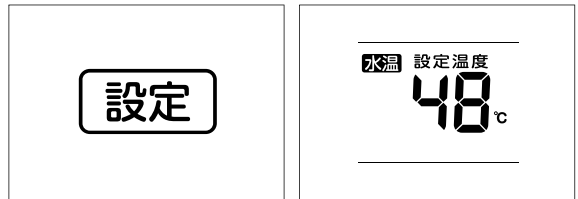

3 室温調節ボタンの「あげる」「さげる」を押して好みの床温を設定する。

- 「さげる」又は「あげる」ボタンを押すと、設定床温が2℃づつ変化します。
- 床温の設定範囲は「32～68」℃です。
- 床温の設定を変更すると「床暖房の温度を○○℃に変更しました」と音声でお知らせし、設定が完了します。
- そのまま15秒待つと「水温」が消灯して室温と火力の表示に戻ります。
- 床温調節は循環水の温度を調節するもので、数字は床温のめやすです。床表面温度を調節するものではありません。
- 設定床温は一度設定すれば記憶されますが、停電の場合には解除され自動的に「48」℃に設定されます。




- 床温調節は部屋の温度調節ではありません。床温を上げすぎないように注意してください。
- 凍結防止及び腐食防止のためにサンボット純正の不凍液をご使用ください。



- 床パネルの枚数が多い場合、設定床温まで上がらないことがあります。
- 自動運転の場合、室温を優先して火力を制御しますので、設定床温まで上がらないことがあります。
- 点火・消火・床暖房同時運転のとき、キシミ音がすることがありますが、金属の膨張・収縮音で異常ではありません。
- 床暖房同時運転にした場合や床暖房同時運転せずに大燃焼を継続した場合、一時的に「ゴボツ」という循環水中の蒸気が抜ける音がしますが、異常ではありません。

使用方法 つづき




1


消火

1 運転スイッチを再度押して、「切」にする

- 運転ランプが消灯し、「消火します」と音声でお知らせします。
- 温度表示と火力表示が消え、現在時刻だけ表示し、10秒後バックライトが暗くなります。



2 油タンクの送油バルブを閉じる



3 消火を確認する

- 送風機ファンはストーブが冷えるまでの約8分間回り続けます。




- 長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは送風機ファンが停止してから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いて運転を停止しないでください。
ストーブが過熱し、故障の原因になります。
- お出かけになるときは、必ず運転スイッチを「切」にして消火してください。

■ 使用上の注意

高温部に注意

- ストープの上面板・上面ガード・前面ガードなどは高温です。やけどに注意してください。
- 特にお子さまをストーブに近づけないでください。保護ガード(関連部材)のご使用をおすすめします。
- 上面ガードを取り外したり、前面ガードを開いたまま使用しないでください。放熱器やガラスなどの高温部に誤ってふれますとやけどをします。

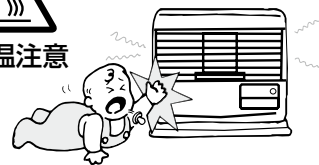

低温やけどに注意 床暖内蔵タイプ

- 長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。比較的低い温度(40℃～60℃)でも低温やけどや脱水症状の原因になります。次のようなかたがご使用になるときは、まわりのかたが常に注意してあげてください。
- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人や身体の不自由なかた
- 皮膚の弱いかた ● 睡眠薬などを服用されたかた
- 深酒、疲労の激しいかた
- 心臓病などで身体を暖めることを医師から止められているかた



カーペットのはがれに注意 床暖内蔵タイプ

- カーペットがずれたり、めくれたまま使用しないでください。床パネルに直接接触すると、やけどのおそれがあります。



換気扇使用禁止

- ストープを使用している時は室内の換気扇を使用しないでください。立消えて爆発燃焼するおそれがあります。



煙突閉そく危険

- 煙突がつまったり、ふさがれたままで使用しないでください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



循環液(不凍液、補充液)の保管に注意 床暖内蔵タイプ

- 循環液(不凍液、補充液)は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてください。






T型付ドラフトレギュレーター・ダンパー使用のすすめ

- 強風及び突風の影響による不安定な燃焼及び熱効率の低下を防止するために、T型付ドラフトレギュレーターやダンパー(別売部品)のご使用をおすすめします。

雷時の注意

- 雷が接近したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。激しい雷の影響でストーブが故障するおそれがあります。
- シーズンオフのように長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。また、シーズン始めに使用される場合は、使用前の準備(13～15ページ)や試運転(57ページ)の項を参照して確認および操作をしてください。
- ガラスには水をかけたり、衝撃をあたえたりしないでください。ガラスが割れ危険です。
- 長期間使用しますと、ガラス内部に白い物質が付着することがあります。これは灯油成分中の硫黄分が付着するためで、ガラスの耐久性には問題ありません。(有料にて交換することができます。)
- ストープ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。変色や変形したりすることがあります。

使用方法 つづき

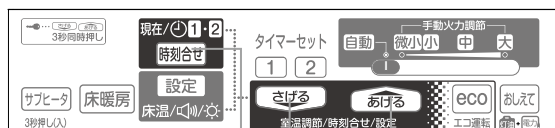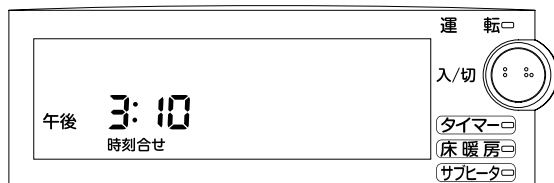


時刻合せ・タイマー時刻合せ 1 2

1 時刻合せボタンを押す

- 時刻合せボタンを押すごとに、「時刻合せ」→「タイマー1時刻合せ」→「タイマー2時刻合せ」の順に表示が切り換え音声でお知らせします。
- そのまま15秒待つと現在時刻の表示に切り換ります。
- タイマー2時刻合せから時刻合せボタンを押すと現在時刻の表示に戻ります。
- はじめて使用するときや停電後、時刻表示は「-:-」を表示しますので、時刻合せをしてください。
- 時刻合せをしていないときはタイマー1時刻合せとタイマー2時刻合せが表示されません。
- 時刻合せ、タイマー1時刻合せ、タイマー2時刻合せは運転中、停止中のどちらでも操作ができます。

(操作)

(表示)

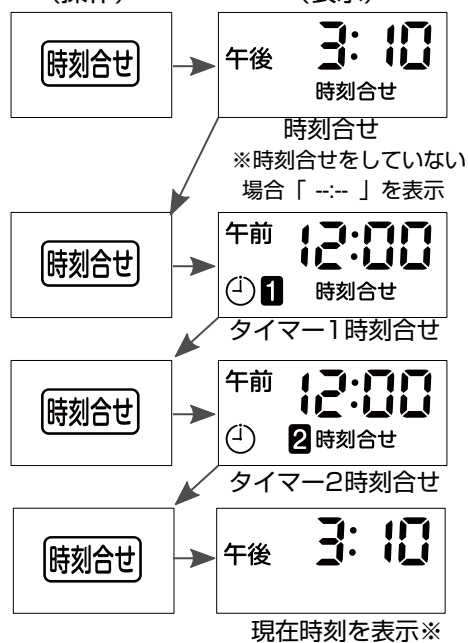

2 室温調節ボタンの「あげる」「さげる」を押し時刻を変更する




- 時刻合せでは室温調節ボタンの「あげる」(時刻送り)「さげる」(時刻戻し)を1回押すごとに1分ずつ変更できます。
- タイマー1時刻合せ、タイマー2時刻合せでは室温調節ボタンの「あげる」「さげる」を1回押すごとに5分ずつ変更できます。
- そのまま15秒待つと現在時刻の表示に切り換ります。
- 時刻合せをしていないときはタイマー運転とおしえてナビプラス機能は使用できません。
- 停電があると記憶が解除されます。再設定してください。



省電力表示機能の解除について

運転スイッチが「切」のとき時計表示をさせたい場合は、運転スイッチが「切」のときに室温調節ボタンの「さげる」と eco ボタンを10秒以上押してください。液晶表示部に『LEd OFF』と表示するので、室温調節ボタンの「あげる」を押してください。表示が『LEd on』に切り換り、省電力表示機能を解除します。

「さげる」を押すと『LEd OFF』と表示が切り換り、省電力表示機能が有効になります。設定したい内容を表示させて設定ボタンを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。(15秒間操作がない場合も通常の表示に戻ります。)

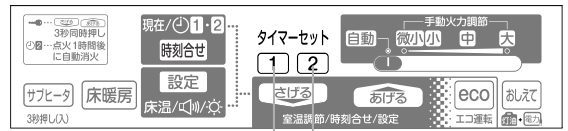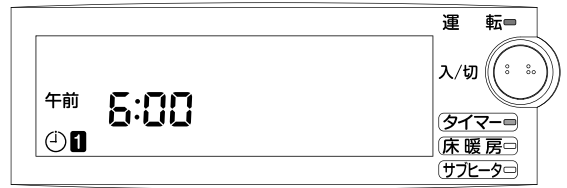

■ タイマーセット

- 寒い朝などおめざめ前にお好みの時刻に運転を開始します。
- タイマー1、タイマー2には、違う時刻を設定できます。
- タイマー1時刻合せ、タイマー2時刻合せをしていないとタイマーセットできません。
- 運転スイッチが「切」のときはタイマーセットできません。
- タイマーをセットすると運転ランプとタイマーランプが点灯します。
- 燃焼中にタイマーをセットする場合、運転ランプが点滅し消火します。ストーブが冷えると運転ランプは点灯に変わります。
- 自動／手動運転・eco運転・床暖房同時運転※・サブヒータ併用運転※を設定することができます。
- サブヒータ併用運転※を予約する場合は、サブヒータボタンを3秒以上押してサブヒータランプを点灯させてください。（サブヒータ併用運転の予約および予約の解除は、音声でお知らせしません。）

※ 床暖内蔵タイプ

タイマー1 ●タイマー時刻になると点火し、点火後は運転を継続します。

1 運転スイッチが「入」のときにタイマー1ボタンを押す。

- タイマー1ボタンを押すと「タイマー1をセットしました」と音声でお知らせしセットが完了します。
- タイマー1をセットしてから「 時刻合せ」が点滅表示している5秒間はタイマー時刻を変更できます。室温調節の「あげる」「さげる」を押しタイマー時刻を変更してください。
- 「」を点灯表示して現在時刻表示に戻ります。
- 現在時刻がタイマー1の時刻になると「」とタイマーランプが消灯し運転を開始します。
- 点火後は運転を継続します。




タイマー2 ●タイマー時刻になると点火し、点火後約1時間で自動消火します。
●設定により点火後、運転を継続するようにできます。（25ページ参照）

1 運転スイッチが「入」のときにタイマー2ボタンを押す。

- タイマー2ボタンを押すと「タイマー2をセットしました」と音声でお知らせしセットが完了します。
- タイマー2をセットしてから「 時刻合せ」が点滅表示している5秒間はタイマー時刻を変更できます。室温調節の「あげる」「さげる」を押しタイマー時刻を変更してください。
- 「」を点灯表示して現在時刻表示に戻ります。




使用方法 つづき

- タイマー時刻になると点火し、点火後約1時間で自動消火します。
- タイマーランプは点灯しつづけます。
- 自動消火までの間、「 2」の点滅と共に自動消火までの時間を1分ごとに点滅表示します。
- 点火後、タイマーセットボタンを押すと「タイマーを解除しました」と音声でお知らせし、自動消火せず運転を継続します。



(自動消火までの時間残り60分)

タイマー2を点火後、運転を継続するように変更することができます。

- 運転スイッチが「切」のときにタイマー2ボタンを3秒以上長押しすると「60 OF」(約1時間で自動消火、出荷時の設定)を表示します。
- 室温調節ボタンの「さげる」を押すと表示が「-- OF」(運転継続)、「あげる」を押すと表示が「60 OF」(約1時間で自動消火)に切り替わります。
- 設定ボタンを押すと「設定を変更しました」と音声でお知らせして現在時刻表示に戻ります。
- 設定を変更した後10秒間操作をしないと「設定を変更しました」と音声でお知らせして現在時刻表示に戻ります。
- 運転継続に変更すると、タイマー2で点火後「 2」が消灯して運転を継続します。また、自動消火までの残り時間は表示しません。
- 変更した設定は一度セットすると記憶されますので次から設定する必要はありません。。



- タイマーをセットする場合は、周囲に可燃物があつたり、その他危険な状態のないことを確認してください。
- お出かけのときはタイマーをセットしないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。
- 停電したときや運転中にチェックモードが表示されたときは、タイマーが解除されます。

早起きタイマー(自動運転時)


- 自動運転でタイマーをセットしたとき、現在室温によりタイマー時刻より早く運転を開始する機能です。出荷時は機能が無効になっていますので、必要に応じて設定してご使用ください。
- 現在室温と運転開始時刻は、右表を参照してください。なお、現在時刻がタイマー時刻まで30分以内のときにタイマーをセットした場合は、タイマー時刻に運転を開始します。

現在室温	運転開始時刻
0℃以下	タイマー時刻の30～21分前※
10℃以下	タイマー時刻の20～1分前※
11℃以上	タイマー時刻

※現在室温が左記に下がった時点

早起きタイマーの機能を有効にすると、タイマー1、タイマー2の両方が早起きタイマーになります。(片側だけ早起きタイマーにすることはできません。)

1 運転スイッチを「切」にする




2 タイマー1ボタンとタイマー2ボタンを3秒以上同時に押す

- 「HA OFF」(出荷時、早起きタイマーの機能無効)と表示します。
- 早起きタイマーの機能が有効にしてあると、「HA on」と表示します。




3 室温調節ボタンの「あげる」を押して、表示を「HA on」(早起きタイマーの機能有効)にする

- 早起きタイマーの機能を無効にするときは、室温調節ボタンの「さげる」を押して、表示を「HA OFF」にしてください。

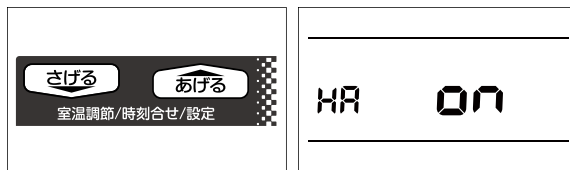




4 設定ボタンを押す

- 設定が確定し、早起きタイマーの機能が有効になります。(設定ボタンを押す前に15秒間操作が無いときも設定が確定します。)
- 早起きタイマーの機能を有効にして自動運転でタイマーをセットすると、タイマー時刻まで「⌚」が点滅表示します。(タイマー時刻になると消灯します。)
- 早起きタイマーの機能は一度セットすると記憶されますので次から設定する必要はありません。

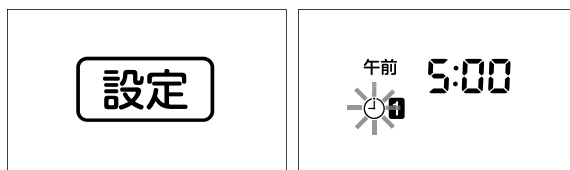

5 自動運転またはeco運転でタイマーをセットする (24～25ページ参照)

使用方法 つづき

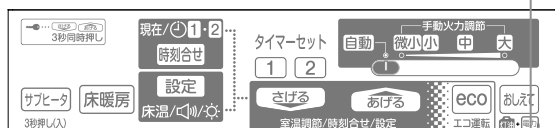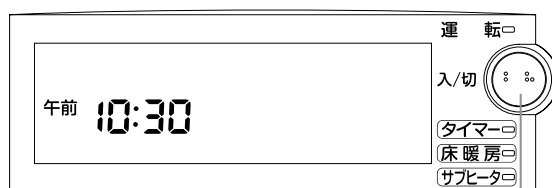


1

タイマーの解除

1 運転スイッチを再度押して、「切」にする

- タイマーの表示とタイマーランプが消え、バックライトが明るくなり、「タイマーを解除しました」と音声でお知らせします。
(バックライトは10秒後暗くなります。)






- タイマー時刻前に点火する場合は、タイマー1がセットしてあるときはタイマー1ボタン、タイマー2がセットしてあるときはタイマー2ボタンを再度押してください。「タイマーを解除しました、点火します」と音声でお知らせします。
- タイマー1がセットしてあるときにタイマー2ボタンを押す、タイマー2がセットしてあるときにタイマー1ボタンを押すと、ボタンを押したタイマーに切換ってセットされ、音声でお知らせします。

タイマーセット



セットしてあるタイマーのボタンを再度押す

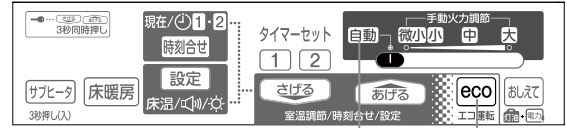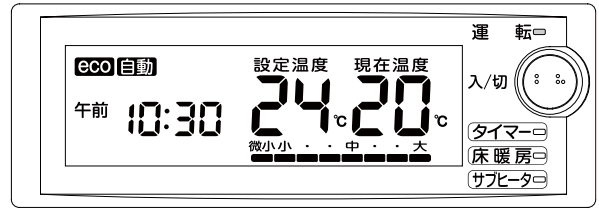


1 2,1

eco (エコ) 運転 (自動運転時)

●比較的暖い時期など、設定室温より室温が上がりすぎるときにご使用ください。燃焼・消火を繰り返し、室温を調節します。


1 火力調節つまみを「自動」の位置に合わせる

- 『自動』と設定温度及び現在温度を表示します。



2 ecoボタンを押す

- 『eco』を表示します。
- 室温が設定室温以上になると『eco』が点滅に変わり、その状態が2分間続くと、運転ランプが点灯から点滅に変わり消火します。
- ストーブが冷えると運転ランプが点灯に変わります。
- 室温が設定室温より2°C低くなると『eco』が点灯に変わり再点火します。ただし運転ランプが点滅しているときは、ストーブが冷えて運転ランプが点灯に変わるまで再点火しません。
- eco運転は燃焼・消火をくりかえしますので、室温の変動が大きくなります。
- 消火・点火条件を変更することができます。(29ページ参照)




eco (エコ) 運転の解除

1 ecoボタンを再度押す

- 『eco』が消えます。

eco運転は手動運転にしますと自動的に解除されます。



- eco運転を連続して使用しますと、ガラスにすずが付くことがあります。ときどきeco運転を解除し、火力を中1段～大で1～2時間燃焼させてください。
- eco運転は一度セットすると記憶されます。運転スイッチを「切」にして消火しても解除されません。
- 停電したときは、eco運転が解除されます。

eco (エコ) 運転時の消火・点火温度条件の調節について

eco運転時の消火・点火の温度条件を調節することができます。

以下の手順を参考にして設定してください。

- ① 運転スイッチが「切」の状態でもecoボタンを3秒以上押してください。
(バックライトが消灯しているときや省電力表示中でも操作できます。)
- ② 液晶表示部の表示が「Eco*」(*は設定値)へ切り替わります。
- ③ 「Eco*」の状態から室温調節ボタンの「さげる」「あげる」を押すごとに、

「0」↔「1」↔「2」

と切り替わります。

※出荷時は「0」に設定されています。

- ④ 設定したい内容を表示させて設定ボタンを押し、通常の表示に戻せば設定完了です。
(15秒間操作がない場合も通常の表示に戻ります。)



表示例

	「0」 (※)	「1」	「2」
消火温度 (設定室温に対して)	±0℃	+1℃	+2℃
点火温度 (設定室温に対して)	-2℃	-1℃	±0℃

※出荷時設定


音量調節と音声機能、表示部の明るさ設定について

- 設定により音量、音声機能の有無、表示部の明るさを変更することができます。
- 各設定は、運転スイッチが「切」「入」どちらでもできます。
- 設定中にわからなくなった場合は、室温調節ボタンの「さげる」と「あげる」を同時に押すと出荷時の設定になります。
- 一度設定したら、次回から設定する必要ありません。
- 設定ボタンを1回押すごとに、
床温設定 (床暖内蔵タイプ) → 音量設定 → 音声の有無設定
→ 表示部の明るさ設定
と切り、音声でお知らせします。
- 設定ボタンを押すか、15秒間操作しないと設定が完了し、音声でお知らせします。




音量設定


- 火力表示に音量を8段階で表示します。
- 室温調節ボタンの「さげる」「あげる」を押すと音量を8段階で設定できます。
- 「さげる」を押して音量表示を全て消すと消音になります。
- 消音に設定した場合、ブザー、音声でお知らせしません。
(エラー発生時はブザーでお知らせします。)



出荷時の音量



最大の音量



消音

音声の有無設定

- 音声でお知らせの有無を切替えます。
- 室温調節ボタンの「さげる」(音声無し)「あげる」(音声有り)を押して設定します。
- 音声無しに設定した場合、音声有りに設定するまで音声でお知らせしません。




音声無し




音声有り (出荷時)

表示部の明るさ設定


- 表示部のバックライトの明るさを4段階で表示します。
- 室温調節ボタンの「さげる」(暗く)「あげる」(明るく)を押して設定します。
- 明るさの表示は2個ずつ増減します。





出荷時



最も明るい



最も暗い

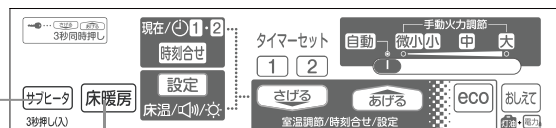

1,2 1

床暖内蔵タイプ

■サブヒータ運転 ●サブヒータ運転は内蔵した電気ヒータで床暖房をします。

ストーブ同時運転 ●床暖房がストーブの火力だけでは暖まりにくい場合に使用します。


1 運転スイッチが「入」のときに床暖房ボタンを押す。

- 床暖房ランプが点灯し、「ストーブ、床暖房同時運転します」と音声でお知らせし、床暖房同時運転を開始します。



2 サブヒータボタンを3秒以上押す

- 「ピピピピ」とブザーが1秒おきに3回鳴った後サブヒータランプが点灯し、「サブヒータを運転します」と音声でお知らせします。

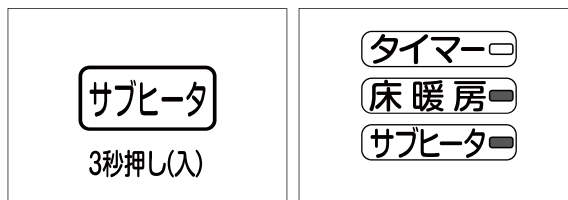


■サブヒータ運転の解除




1 サブヒータボタンを再度押す

- サブヒータランプが消灯し、「サブヒータを停止します」と音声でお知らせします。

サブヒータ運転は運転スイッチを「切」にしたときやタイマーセットしたとき、床暖房ボタンを押してストーブ単独運転に切替えたときなどに解除されます。



使用方法 つづき

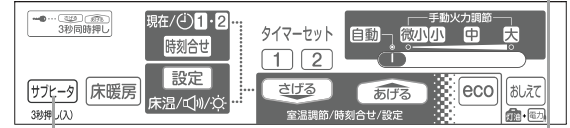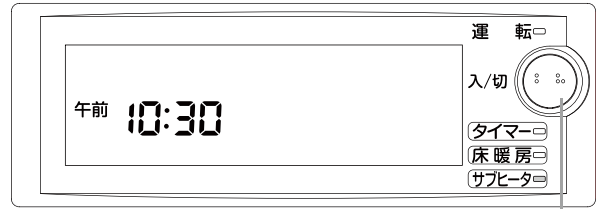


2,1

1


床暖内蔵タイプ

サブヒータ単独運転 ●ストーブを運転しないで床暖房をする場合に使用します。

1 運転スイッチが「切」になっていることを確認する

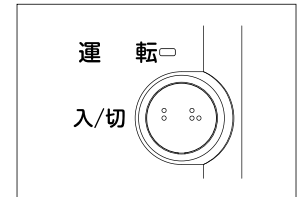





2 サブヒータボタンを3秒以上押す
 ●「ピッピッピッ」とブザーが1秒おきに3回鳴った後サブヒータランプが点灯し、「サブヒータを運転します」と音声でお知らせします。

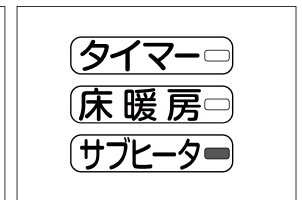

サブヒータ運転の解除

1 サブヒータボタンを再度押す
 ●サブヒータランプが消灯し、「サブヒータを停止します」と音声でお知らせします。



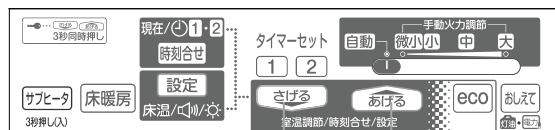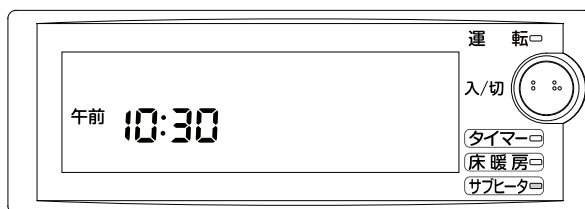

1,1


チャイルドロックについて

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転スイッチを押しても点火しないようにしたいときに使用します。


チャイルドロック

● 子供などによるいたずらを防止します。

1 室温調節ボタンの「さげる」「あげる」を3秒以上同時に押す


- 「ピー」とブザーが鳴り、『』を表示し、「チャイルドロックしました」と音声でお知らせします。
- 運転スイッチを「切」にすることおよびサブヒータ単独運転を「切」にすること*以外の操作を行うと、「チャイルドロック中です」と音声でお知らせし、操作を受け付けません。

※ 床暖内蔵タイプ



1 チャイルドロックの解除

1 室温調節ボタンの「さげる」「あげる」を再度3秒以上同時に押す

- 「ピー」とブザーが鳴り、『』が消え、「チャイルドロックを解除しました」と音声でお知らせします。



- 音量設定を消音にしている場合は、ブザーが鳴りません。
- 停電したときは、チャイルドロックが解除されます。

使用方法 つづき


おしえてNavi[®] (ナビ) プラス機能

- 「今日」、「昨日」の灯油使用量と電力使用量、リセットした日からの使用日数と使用日数に積算した灯油使用量と使用電力量を表示します。
- おしえてボタンを1回押すごとに、①今日の灯油使用量→②昨日の灯油使用量→③使用日数と積算の灯油使用量→④今日の電力使用量→⑤昨日の電力使用量→⑥使用日数と積算の電力使用量→通常表示と表示が切り替わります。
- 表示中に15秒間操作がないと、通常表示に戻ります。

停止中でも運転中でも表示させることができます。


1 おしえてボタンを1回押す

- 『今日』と今日の灯油使用量を表示し、「今日の灯油使用量です」と音声でお知らせします。
- 午前12時から現在までの灯油使用量を表示します。
- 15秒間操作がないと通常表示に戻ります。
- 使用量は0.1L単位で表示し、0.1L未満は表示しません。




2 おしえてボタンを再度1回押す

- 『昨日』と昨日の灯油使用量を表示し、「昨日の灯油使用量です」と音声でお知らせします。
- 前日の午前12時から24時間の灯油使用量を表示します。
- 15秒間操作がないと通常表示に戻ります。
- 使用量は0.1L単位で表示し、0.1L未満は表示しません。




3 おしえてボタンを再度1回押す

- 『使用日数』、『日』と積算の灯油使用量を表示し、「積算の灯油使用量です」と音声でお知らせします。
- 使用日数は午前12時に更新し、一度ストーブの運転スイッチを「入」にすると、使用日数に加算されます。
- 使用日数の表示は最大で「9999」日です。それ以上使用しても変化しませんので、積算値のリセットをしてください。(35ページ参照)
- 灯油使用量の表示は最大で「9999」Lです。それ以上使用しても変化しませんので、積算値のリセットをしてください。
- 15秒間操作がないと通常表示に戻ります。
- 使用量は1L単位で表示し、1L未満は表示しません。




4 おしえてボタンを再度1回押す

- 『今日』と今日の電力使用量を表示し、「今日の電力使用量です」と音声でお知らせします。
- 午前12時から現在までの電力使用量を表示します。
- 15秒間操作がないと通常表示に戻ります。
- 使用量は0.1kWh単位で表示し、0.1kWh未満は表示しません。




5 おしえてボタンを再度1回押す

- 『昨日』と昨日の電力使用量を表示し、「昨日の電力使用量です」と音声でお知らせします。
- 前日の午前12時から24時間の電力使用量を表示します。
- 15秒間操作がないと通常表示に戻ります。
- 使用量は0.1kWh単位で表示し、0.1kWh未満は表示しません。



6 おしえてボタンを再度1回押す

- 使用日数と『日』、積算の電力使用量を表示し、「積算の電力使用量です」と音声でお知らせします。
- 使用日数は午前12時に更新し、一度ストーブの運転スイッチを「入」にするか、サブヒータ単独運転を行うか、タイマー運転中に午前12時になったときに使用日数に加算されます。よって、ご使用の状況により、灯油使用量の使用日数と電力使用量の使用日数に違いが生じます。
- 使用日数の表示は最大で「9999」日です。それ以上使用しても変化しませんので、積算値のリセットをしてください。(35ページ参照)
- 電力使用量の表示は最大で「9999」kWhです。それ以上使用しても変化しませんので、積算値のリセットをしてください。
- 15秒間操作がないと通常表示に戻ります。
- 使用量は1kWh単位で表示し、1kWh未満は表示しません。



積算値のリセット

1 リセットさせたい項目を表示させて、おしえてボタンを3秒以上押す

- 「積算をリセットしました」と音声でお知らせします。
- 今日の灯油使用量、昨日の灯油使用量をリセットすると灯油の使用量が「0」にリセットされます。

おしえて

今日

0.0

ℓ

昨日

0.0

ℓ

- 積算の灯油使用量をリセットすると使用日数、灯油使用量が「0」になります。
- 積算の灯油使用量をリセットすると、「今日」「昨日」の灯油使用量もリセットされます。

0日

0

ℓ

- 今日の電力使用量、昨日の電力使用量をリセットすると電力使用量が「0」にリセットされます。

今日

0.0

kWh

昨日

0.0

kWh

- 積算の電力使用量をリセットすると使用日数、電力使用量が「0」になります。積算の電力使用量をリセットすると、「今日」「昨日」の電力使用量もリセットされます。

0日



0

kWh



ご注意

- 時刻合せをしていない場合や停電などで現在時刻がリセットされた場合は、灯油の使用量、電力使用量、使用日数は表示されません。先に時刻合せを行ってください。（23ページ参照）
- 灯油使用量、電力使用量は、めやすです。実際の使用量と一致しないことがあります。
- 灯油使用量、電力使用量、使用日数は記憶され、停電の場合でもリセットされません。

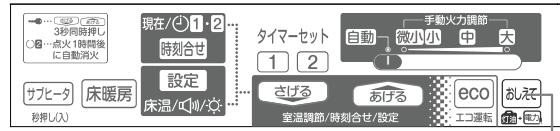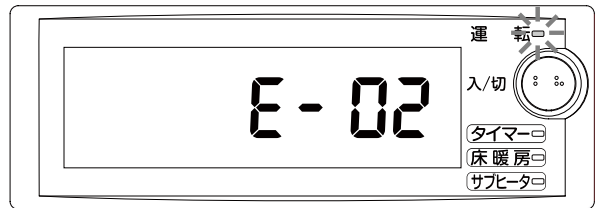

1


チェックモードガイドについて

ストーブの安全装置などが作動すると表示部にチェックモードが表示されます。チェックモードガイドはチェックモード表示中におしえてボタンを押すだけで安全装置などが作動した原因と対処方法を音声でお知らせしてくれる便利機能です。

■チェックモードガイド

1 チェックモード表示中におしえてボタンを押す

- 運転中にチェックモードが表示されると「エラーが発生しました ストーブを冷却しています 電源プラグを抜かないください」と音声でお知らせします。
- チェックモード表示中におしえてボタンを押すと表示されたチェックモードに応じて原因と対処方法を音声でお知らせします。「E-02」の場合は、「強い振動を受けました 異常がないことを確認してから再運転してください」と音声でお知らせします。

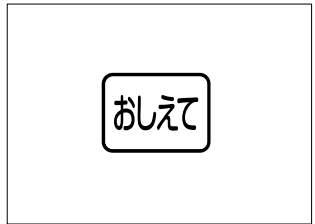

- 表示されるチェックモードによってはストーブの点検が必要な場合があります。チェックモード表示中におしえてボタンを押し「点検が必要です お買い求めの販売店にご連絡ください」と音声が出たときはチェックモードの番号を控えた上でお買い求めの販売店にご連絡ください。
- チェックモード表示の多くは運転スイッチを「切」にすると解除されます。チェックモードガイドを利用したいときは運転スイッチを「切」にする前におしえてボタンを押してください。

安全装置

●異常が生じたとき、自動的に消火する装置です。

- 安全装置が作動した場合、運転スイッチを「切」にし、ストーブが冷えてから下記の処置をしてください。

安全装置のなまえ ●作動の原因	チェック モード	処置の方法
対震自動消火装置 ●地震(震度5程度以上)のとき ●強い振動や衝撃を受けたとき	E-02	ストーブの周囲や煙突の外れやゆるみ、油漏れなどの異常がないことを確認し再点火操作してください。
停電安全装置 ●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき	E-00	通電後、再点火操作してください
点火安全装置 ●点火不良	E-03	次のことを確認し、再点火操作してください。 ●油タンクの送油バルブが閉じられていないか。 ●ゴム製送油管に空気だまりがないか。(57ページ参照) ●定油面器の安全装置が作動していないか。(14ページ参照) ●シリコン配合の製品を使用していないか。(8ページ参照) ●再びチェックモードが表示される場合には、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
燃焼制御装置 ●途中で火が消えたとき	E-05 E-35	
床暖内蔵タイプ 温水過熱防止装置 ●温水回路が閉止されたとき	E-16 E-26	温水バルブが開いているか、温水配管がつまったり、つぶれていないか確認し、再点火操作してください。

その他の装置

装置のなまえ ●作動の原因	チェック モード	処置の方法
床暖内蔵タイプ 循環水検知装置 ●循環水が不足したとき	E-04	補給後、再点火操作してください。
油面検知装置 ●定油面器の油面が上限を超えたとき	E-74	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。



日常の点検・手入れ

■点検・手入れのときの注意



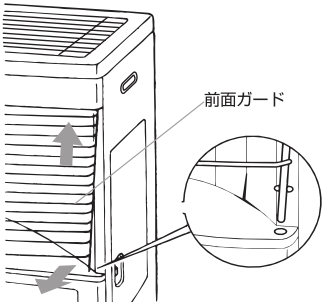
- 必ず運転スイッチを「切」にして、ストーブの運転を停止し、ストーブが冷えた状態で行ってください。





■点検・手入れの必要項目、時期、方法

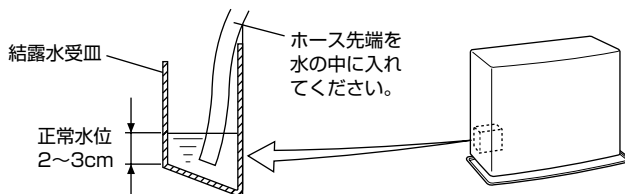時期	点検・手入れ項目	方 法
シーズンはじめ	煙突	<ul style="list-style-type: none"> ●煙突の接続箇所が外れていないか、また支え金具や支え線で固定されているか点検します。 ●煙突が鳥の巣や紙などでふさがれていないか点検します。 ●煙突が腐食などで穴があいたりしていないか点検します。
使用ごと	油漏れ・油のたまり・油のにじみ	●ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたまり、油のにじみがないか点検します。
	床暖内蔵タイプ 水漏れ	●温水配管に水漏れがないか点検します。
	周囲の可燃物・引火物	●ストーブの上や周囲・煙突の周囲に可燃物、引火物がないか点検します。
	排ガスの漏れ	●排ガスのにおいや、目がチカチカしないか点検します。排ガスが漏れていると危険です。
週に1回以上	煙突	<ul style="list-style-type: none"> ●煙突内や煙突トップが雪や氷でふさがれていないか点検します。 ●煙突が落雪などで倒れていないか点検します。
	送風機フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ●ストーブ背面の送風機フィルターを図のように引き抜き、送風機フィルターに付いたほこりを掃除機などで取り除きます。
週に1回以上	床暖内蔵タイプ 結露水	<ul style="list-style-type: none"> ●ストーブ背面にある結露水受皿内の水を点検します。 ・水が少ない場合は、取り外して水を入れてください。 ・水が多い場合は、取り外して正常水位まで排水してください。
	結露水受皿	

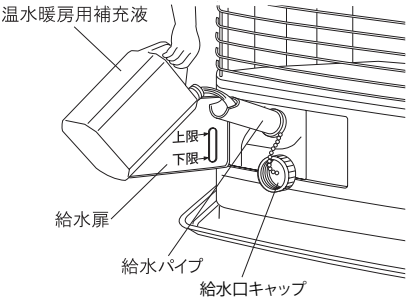

日常の点検・手入れ つづき

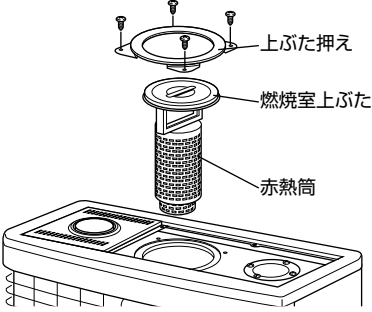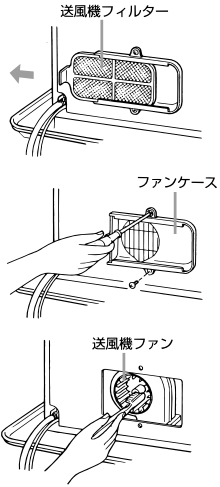時期	点検・手入れ項目	方 法
週 に 1 回 以 上	<p>床暖内蔵タイプ 循環水</p> <p>温水暖房用補充液* または水道水を補給 してください。 循環水の水位は、設 置後、1~3カ月程 度の間は、配管やソ フトパネル内の空気 が抜けたり、ソフト パネル配管がなじみ 安定することにより、 通常より水位が下が りやすくなっていま すが異常ではありま せん。</p> <p><small>※不凍液中の防錆・防食成分は、使用していると空気中の酸素に触れ、徐々に効果が低下していきます。それを補うのが温水暖房用補充液です。</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 循環水の水位を確認し、下限以下の場合、次のように補給します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 給水扉を開く 2 給水口キャップを外す 3 給水パイプを引き出す 4 給水パイプを手でおさえながら、温水暖房用補充液を「上限」まで補給する  <ul style="list-style-type: none"> ● 循環水の水位が「下限」以下まで低下しますと、液晶表示部に『E-04』のチェックモードが表示されます。 ● ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまで水位が下がりますので、ときどき補給してください。 <p> ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用しているとき、水位がいちじるしく低下する場合は、温水配管部の漏れを確認してください。 ● 循環水は「上限」以上補給しないでください。使用中に循環水があふれることがあります。 ● 不凍液での補給はしないでください。不凍液の主成分（凍結防止成分）は蒸発せず水分が蒸発して循環水が減るため不凍液を補給すると、濃度が上がり故障の原因になります。 ● 循環水は、温水暖房用補充液を補給した場合、6~7年を目安に水道水を補給した場合、2~3年を目安に入れ替えてください。（41ページの定期点検を参照してください。）
月 に 1 回 以 上	<p>ストーブ外観</p> <p>安全のため、電源プラグをコンセントより抜いてから行ってください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ストーブ・置台・反射板などのほこりや汚れは、乾いたやわらかい布などできれいにふきとります。 ● シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。 <p>前面ガードの外しかた</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 前面ガードの右側を持ち上げ、棒を下部の穴から抜き、手前に引きながら下げて開きます。 

時期	点検・手入れ項目	方 法
適時	<p>ガラス</p> <p>安全のため、電源プラグをコンセントより抜いてから行ってください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 長期間の使用などでガラスがすすけることがあります。すすで炎が見えにくくなったときは上ぶた押え、 燃焼室上ぶたを外して、ガラスをふいてください。 <ol style="list-style-type: none"> 1 上面ガードを外す 2 上ぶた押えを固定しているねじ(4本)を外し、燃焼室上ぶたを持ち上げる <ul style="list-style-type: none"> ● 赤熱筒は燃焼室上ぶたに取り付いています。 ● 燃焼室上ぶたは、煙突側に矢印を向けて取り付けて下さい。 
1シーズンに2〜3回	<p>ゴム製送油管 温水用ツインチューブ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴム製送油管や温水用ツインチューブ* にひび割れが生じていないか点検します。少し曲げて、ひび割れや亀裂があった場合は交換してください。 ● ゴム製送油管や温水用ツインチューブ* は経年変化しますので3年に1度新しい物に交換してください。 ● 交換はお買い求めの販売店に依頼、又は最寄りのサンポット支店・営業所にご相談ください。 ※ 床暖内蔵タイプ <p>送風機ファン</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 送風機ファンに付いたほこりを次のように取り除いてください。 <ol style="list-style-type: none"> 1 送風機フィルターを引き抜く 2 ファンケースを固定しているねじ(2本)をゆるめ、取り外す 3 送風機ファンに付いたほこりをブラシなどで落とし、掃除機で吸い取る  <p> ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 送風機ファンに付いたほこりを取り除くとき、ファンを变形させないでください。異常音や異常燃焼の原因になります。
	電源プラグ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグにほこりが付着していないか点検します。
給油のとき	油タンク	<ul style="list-style-type: none"> ● 油タンク内に水やごみがたまっていないか点検します。 ● 油タンク内の水抜き、ストレーナ(ろ網)の掃除は、油タンク附属の取扱説明書に従って行ってください。 

定期点検

サンポット半密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、または使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、修理資格者〔(一財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕による定期点検を受けてください。

定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などで使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求めの販売店にご相談ください。

定期点検

定期点検は専門の技術者が、設置状態、煙突まわりの点検・安全装置及び運転動作の点検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検などを行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

お申し込み先

お客さま→お買い求めになった販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所・サンポットエンジニアリング株式会社(裏表紙を参照してください)。

定期点検費用

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所・サンポットエンジニアリング株式会社にご相談ください。

定期点検の結果、部品交換及び修理などが必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相談申し上げます。

定期点検の内容

定期点検の内容	項目
設置状態、煙突まわりの点検・確認	<ul style="list-style-type: none">● 製品の設置・使用状態● 煙突の接続とつまり● 送油経路部の油漏れ(ゴム製送油管含む)● 温水経路部の水漏れ <small>床暖内蔵タイプ</small>
安全装置及び運転動作の点検・確認	<ul style="list-style-type: none">● 安全装置の働き● 運転動作の点検● 操作部品や動く部品の働き
環境・使用時間により劣化しやすい部品の点検・交換	<ul style="list-style-type: none">● 点火ヒータなどの点検● バーナ・燃焼リング・赤熱筒などの点検● 各種送風機、循環ポンプの点検 <small>床暖内蔵タイプ</small>● 各種パッキンの点検● ガラスの点検(劣化の状態により交換の場合もあります。)
製品の清掃・整備	<ul style="list-style-type: none">● 本体内● 送風機ファン● 送風機フィルター● 油タンクの水抜き● 送油経路
<small>床暖内蔵タイプ</small> 循環水の点検・交換	<ul style="list-style-type: none">● 循環水は温水暖房用補充液を補給した場合、6～7年を目安に入れ替えてください。水道水を補給した場合、2～3年をめやすに入れ替えてください。● 凍結防止及び腐食防止のためにサンポット純正の不凍液をご使用ください。

設計上の標準使用期間について

設計上の使用期間の表示と説明

- 本製品は設計上の標準使用期間を8年と算定しており、適切な点検を行わず、この期間を超えて使用すると経年劣化による発火・けが等の事故の原因になるおそれがあります。
- 設計上の標準使用期間とは、製品ごとに設定した設計的に想定した標準的な使用（下記の〈設計標準使用期間の算定の根拠〉参照）による使用期間をいいます。
- 設計上の標準使用期間を過ぎての製品の使用については、経年劣化により安全性が損なわれ、ひいては重大事故に至るおそれがあります。そのため設計上の標準使用期間は、使用者が不具合なく製品を使用している場合でも点検・取替えの検討を開始するための目安（指針）とするものです。また、設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは異なります。

設計上の標準使用期間の算定の根拠

本製品の設計上の標準使用期間は、製造年月を始期とし、日本工業規格JIS S 2073の「家庭用密閉燃焼式石油温風暖房機の標準使用条件、標準加速モード及び試験条件」に基づき右表の標準使用条件を想定し、当社において耐久試験等を行った結果算出された数値などに基づき経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した期間を終期として、設計上の標準使用期間を設定しています。

標準使用条件

項目	条件
1. 年使用時間	2,500時間
2. 換気回数	1回/h
3. 使用条件	—
・電源電圧/周波数	100V / 50Hz/60Hz
・暖房設定温度	22℃

標準的な使用条件と異なる使用をした場合の留意点

- 製品の使用条件又は使用頻度が、その根拠となった数値よりも高い場合
- 製品が目的以外の用途で使用された場合
- 標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合
- 業務用（ホテル・喫茶店・理髪店・美容院・飲食店・事務所等）で使用した場合
- その他経年劣化を特に進める事情が存在する場合

上記のような使用をした場合は、設計上の標準使用期間よりも短期間で製品が経年劣化し、安全上支障が生じるおそれが多くなります。

清掃等の日常的に行うべき保守の内容とその方法

- 製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃や安全確認を行っていただくようお願いいたします。
- 点検・手入れは必ず消火後、電源プラグを抜き、製品が冷えてから行ってください。
- 点検・手入れの際は手袋などの保護具を着用してください。
- 部品の分解・整備は絶対にしないでください。
- 油漏れなどの異常がある場合は、販売店又は最寄のサンボット支店・営業所へご連絡ください。
- 詳しくは日常の点検・手入れの項を参照してください。

あんしん点検に関する事項

設計上の標準使用期間の8年になりましたらあんしん点検（有償）を受けてください。

- 点検料金について
 - ・ 点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。
 - ・ 点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。
- 各地域の点検などに関するお問い合わせは、取扱説明書の裏表紙に記載の支店・営業所で対応します。
- あんしん点検では、その時点での技術基準に適合しているかを確認するもので、その後の安全を担保するものではありません。また、あんしん点検は整備ではありません。
- あんしん点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、別途整備・修理費用が発生します。
- あんしん点検後、整備に必要な部品は補修用性能部品とは異なることがあります。
- あんしん点検の結果、修理が必要となった場合は修理が完了するまで使用できません。

故障・異常の見分け方と処置方法

次のような場合は故障ではありません。

	現 象	原 因
点火時・消火時	初めて使用するときやシーズン始めに、煙やにおいが出る	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。異常ではありません。
	「ピチピチ」や「カンカン」という音がする	本体内部の加熱・冷却時に出る金属の膨張・収縮音です。異常ではありません。
	点火時に「ボン」という音がする	着火音で、異常ではありません。
燃焼時	青炎の中に赤火が混じる	異常ではありません。
	炎の一部が揺らぐ	異常ではありません。
	床暖内蔵タイプ 床暖房の温調に合わせて「ピチピチ」や「カンカン」という音が繰り返す	床暖房用熱交換器に高温の排ガスが流れたり止まったりするため出る金属の膨張・収縮音です。異常ではありません。
	「カチカチ」という音がする	電磁ポンプの運転音で、異常ではありません。
その他	ガラスが白くなる	灯油中の成分がガラスに付着するためです。異常ではありません。
	ストーブが停止後に何も表示しなくなった	省電力表示中です。異常ではありません。(16 ページ参照)

故障・異常の見分け方と処置方法 つづき

異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。



現象 原因	運転ランプが点灯しない	点火しない	炎が立上がり、黒煙を出して燃える	液晶表示部に表示された チェックモード					処置	参照ページ
				E-00	E-03 E-05 E-35	E-02	E-16 E-26	E-04		
電源プラグがコンセントから抜けている	●								電源プラグをコンセントに確実に差し込む	15
油タンクに灯油がない		●			●				油タンクに給油する	13
停電があった				●					運転スイッチを押しなおす	37
油タンクの送油バルブが閉じている		●			●				送油バルブを開く	37
定油面器の安全装置が作動している		●			●				リセットボタンを押す	14
煙突が外れていたり、ふさがっている			●						接続しなおす 掃除する	38
送風機フィルターやファンにほこりが付着している			●						掃除する	38 40
地震や強い衝撃があった					●				ストーブ周囲、油漏れ、煙突を点検する	37
床暖内蔵タイプ 温水配管がつぶれている 温水バルブが閉じている							●		つぶれをなおす 温水バルブを開く	37
床暖内蔵タイプ 循環水が不足している								●	循環水を補給する	37 39

以上の方法で点検し、処置してもなおらないときは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサンボット支店・営業所へご相談ください。

修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードをご連絡ください。

下記チェックモードは点検時期お知らせ機能の表示です。故障ではありません。

チェックモード	原因	処置
1分毎に『88』または『888』を1秒間隔で5回点滅表示	点検時期になった (設計上の標準使用期間経過)	47ページを参照して、点検(有料)を受けてください。

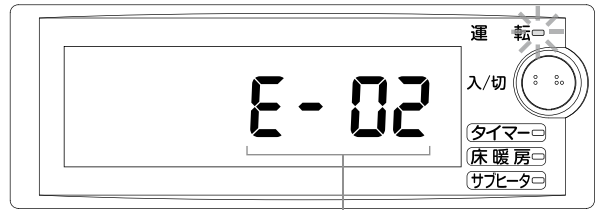

チェックモード表示部

チェックモードに下記のような表示が出たときは、運転スイッチを「切」にし、ストーブが冷えてから下記の処置をしてください。

チェックモード	原因	処置の方法
E-09	点火不良(E-03)が2回連続して起こった。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
E-12	運転中にバーナサーミスタが断線した。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
E-13	運転中にバーナサーミスタの温度が低下した。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
E-15	運転中に室温サーミスタが断線した。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
床暖内蔵タイプ E-17	床温サーミスタが断線した。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。 (修理までの間、ストーブ運転は可能です)
E-18	燃焼用送風機が動作しなくなった。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
E-25	バーナサーミスタが短絡した。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
E-32	点火前にポット内が異常高温だった。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。
E-74	定油面器の油面が上限を超えた。	お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

※現在温度表示部に『ー』の表示が出たときは、『E-15』を参照してください。


故障・異常の見分け方と処置方法 つづき

点検時期お知らせ機能について


- 本製品には、点検時期お知らせ機能が搭載されております。
- ストーブの使用時間が設計の標準使用期間の8年相当を経過しますと表示部に『88』を表示（1分ごとに5回点滅）して、点検時期をお知らせします。
- 故障ではありませんので使用できますが、あんしん点検（有料）を受けてください。
- 点検に関するお問い合わせは、最寄のサンポット支店・営業所にご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。
- あんしん点検を受けてから3年相当の使用期間が経過しますと表示部に『888』を表示（1分ごとに5回点滅）して、点検時期をお知らせします。

点検時期お知らせ機能の表示・再告知表示のユーザーリセット方法

- 点検時期お知らせ機能の表示・再告知表示は、下記の操作方法で一時的に表示しないようにできます。
 - ①省電力表示に入っている場合は、運転スイッチ以外のいずれかのボタンを一度押して、表示部を表示させてください。
 - ②運転スイッチが「切」の状態です温調節ボタンの「あげる」を10秒以上押し続けてください。
 - ③表示部に『88 --』を2秒間表示し、運転スイッチ「切」時の通常表示に切り替わります。（ユーザーリセット完了）



10秒以上押す



2秒表示

運転スイッチ「切」時の通常表示

※上記の操作を行ってから1年相当の使用期間が経過しますと、再び表示部に『88』を表示して点検時期を再度お知らせします。
あんしん点検(有料)を受けてください。

部品交換のしかた

- 経年により消耗、劣化しやすい部品があります。
- 異常かなと思われましたら、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にお問い合わせください。個人での不完全な修理は危険です。
- 修理資格者〔(一財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕が修理いたします。

消耗、劣化しやすい部品


項目	内容
使用時間により交換が必要な部品	点火ヒータ・燃焼リング・赤熱筒・各種パッキン・循環ポンプ※ ガラス ※床暖内蔵タイプ
環境により劣化しやすい部品	制御基板・燃焼用送風機・ゴム製送油管・フレームロッド
不良灯油を使用されて劣化しやすい部品	電磁ポンプ・定油面器・電磁弁

保管(長期間使用しない場合)

- 長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

1 電源プラグをコンセントから抜く

- ぬれた手で触らないでください。
感電のおそれがあります。



2 ストープ外装、送風機フィルター、反射板の掃除をする (38~39ページ参照)

3 油タンクの送油バルブ、温水バルブ※を閉じる ※床暖内蔵タイプ

4 ストープは据付けたまま保管する

- どうしても取り外して保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- 次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

仕様

型式の呼び	UFH-7732UKC	
種類	ポット式、強制通気形、自然対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
燃焼状態	最大	最小
燃料消費量	9.72kW (0.945L/h)	床温調「ON」時 2.98kW (0.29L/h) 床温調「OFF」時 2.26kW (0.22L/h)
発熱量	床暖房・ストーブ同時運転 (温調ON時)	35,000kJ/h
熱効率	床暖房・ストーブ同時運転 (温調ON時)	78.8%
暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転 (温調ON時)	7.66kW (循環水量108L/h)
最大床暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転	1.74kW (循環水量108L/h)
	サブヒータ単独運転	0.43kW (循環水量108L/h)
本体水容量	1.7L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力	大気開放	
外形寸法	高さ595mm 幅750mm 奥行401mm (置台を含む)	
質量	32kg	
電流ヒューズ	筒型20mm 5A 1個 筒型30mm 10A 1個	
温度ヒューズ	139℃	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	床暖房・ストーブ同時運転	点火時 320/320W 燃焼時 45/49W
	サブヒータ単独運転	510/511W
待機時消費電力	0.8/0.8W	
煙突の呼び径	106(3寸5分)	
標準ドラフト値(最大燃焼時)	-5.9Pa(-0.6mmH ₂ O)	
床パネルの接続面積	最大燃焼時1~22㎡(1/4~12畳)、最小燃焼時1~8.5㎡(1/4~5畳)	
温水配管接続口	外径 8mmタケノコ	
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、点火安全装置、燃焼制御装置、温水過熱防止装置	
その他の装置	循環水検知装置、油面検知装置	
付属品	上面ガード(1)、遮熱板(1)、ゴム製送油管(1.2m)(1)、ワイヤーバンド(2)、ツインチューブ(1)、ワンタッチクランプ(4)、取扱説明書(1)	

● 煙突を右取り付けにした場合、床暖房出力が1~2割低下します。

型式の呼び	KSH-7032KC	
種類	ポット式、強制通気形、自然対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
燃焼状態	最大	最小
燃料消費量	10.1kW (0.986L/h)	2.26kW (0.220L/h)
発熱量	36,520kJ/h	8,150kJ/h
熱効率率	69.0%	69.0%
暖房出力	7.00kW	1.56kW
外形寸法	高さ595mm 幅750mm 奥行381mm(置台を含む)	
質量	25kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時 320/325W 燃焼時 17/17W	
待機時消費電力	0.8/0.8W	
煙突の呼び径	106 (3寸5分)	
標準ドラフト値(最大燃焼時)	-5.9Pa (-0.6mm H ₂ O)	
電流ヒューズ	筒型30mm 10A 1個、筒型20mm 5A 1個	
安全装置	対震自動消火装置、停電安全装置、点火安全装置、燃焼制御装置	
その他の装置	油面検知装置	
付属品	壁固定金具(1)、上面ガード(1)、遮熱板(1)、ゴム製送油管(1.2m)(1)、ワイヤーバンド(2)、4×25タッピンねじ(1)、取扱説明書(1)	

アフターサービス

■保証について


- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

■修理を依頼するときについて

「故障・異常の見分け方と処置方法」に従って点検してください。処置してもなおらないときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

ご連絡していただきたい内容	
ご住所	
おなまえ	
電話番号	
製品名	半密閉式石油ストーブ
型名	UFH-7732UKC/KSH-7032KC
お買い上げ日	年 月 日
故障又は異常の内容	できるだけ詳しく（表示部のチェックモード数字など）お知らせください。
訪問ご希望日	

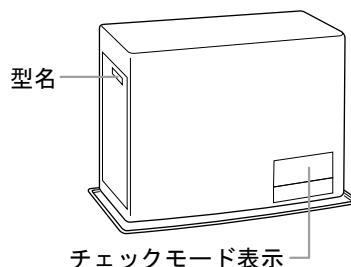

- 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料修理いたします。
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へお問い合わせください。

■補修用性能部品について

- 半密閉式石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

据付け・移設

■据付け・移設工事は販売店に依頼する


据付けや移設工事は販売店又は据付業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

■据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事編の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり販売店又は据付業者とよくご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】


- ストーブ側面と可燃物は30cm以上（A寸法）離してください。
15cmまで近づける場合には、前面ガードに付属の遮熱板を取り付けてください。
- B寸法は15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との離隔距離でも規制されます。

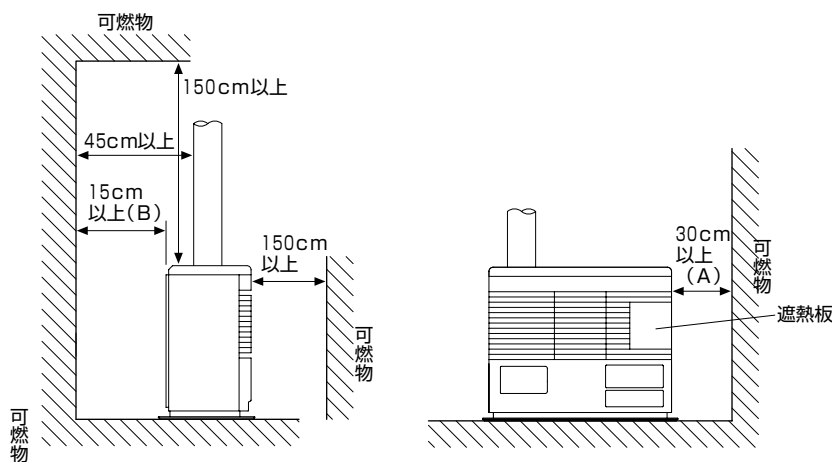


- 上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください。

据付け・移設 つづき

【煙突から周囲の可燃物までの離隔距離】

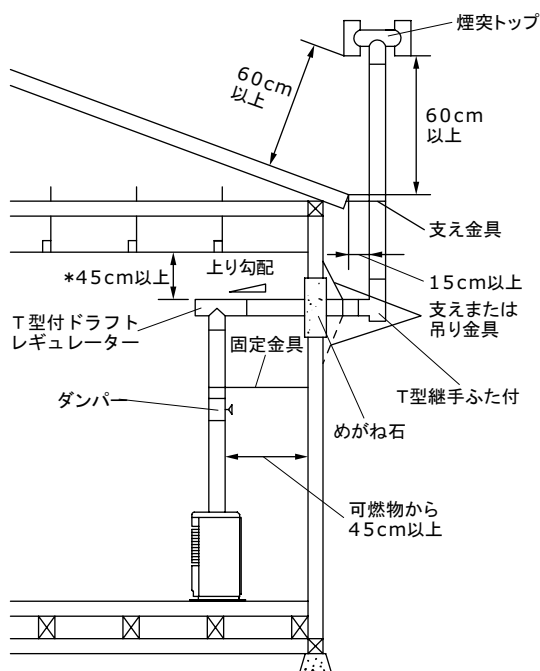

- 煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。煙突の先端1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- 煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。




地区により異なることがあるので火災予防条例を参照する。

注 * 45cm以上の寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合、15cm以上とする。煙突は、固定金具で1.5~2m間隔に固定すること。

- 小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効な被覆を行ってください。
- 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付近では煙突の接続はしないでください。
- 不燃物の場合でも性能維持のため、上図離隔距離としてください。

■ T型付ドラフトレギュレーター・ダンパー使用のすすめ

強風及び突風の影響による不安定な燃焼及び熱効率の低下を防止するために、図のようなT型付ドラフトレギュレーターやダンパー（別売部品）のご使用をおすすめします。ダンパーの取付位置はストーブ本体から約50cm以上離れた室内の垂直部分に取り付けてください。

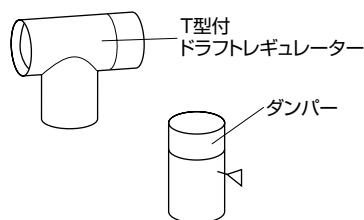

■ 据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事編の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、工事編に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。

■ソフトパネルの敷設

- ソフトパネルをソフトパネル附属の取扱説明書に従って敷設してください。
- ソフトパネルの最大接続畳数は一系統4.5畳まで、二系統3畳+3畳までです。



- ソフトパネルには重いもの、テーブル、机などはのせないでください。
- サンポット製ソフトパネルおよびサンポット製金属床暖房パネル（既設品入替時）以外には接続しないでください。

■漏れ検査(水圧試験)

- すべての接続が終了しましたら、必ず漏れ検査を行い、漏れないことを確認してください。
- 漏れ検査の条件

床パネル	配管	検査圧力
ソフトパネル	ゴム管	50kPa(0.5kgf/cm ²)

検圧時間：

試験圧力で60分以上放置して、圧力降下が3%以内とする。

各配管接続部に漏れがないか目視で確認する。

据付け・移設 つづき

床暖内蔵タイプ

循環水の補給

不凍液の割合

- 循環水には凍結防止および腐食防止のため、必ずサンポット純正温水暖房用不凍液を使用してください。
他の不凍液を使用すると、配管内部に不純物が付着しストーブの寿命が短くなることがあります。
- 不凍液に付属のシールに給水年月日を記入し、ストーブの給水扉内側のシール貼付け欄に貼り付けてください。
- 不凍液の割合は、各地の凍結温度条件により選定してください。
不凍液割合と凍結温度は不凍液の容器に記載しています。
- 補充は必ずサンポット純正温水暖房用補充液を使用してください。

不凍液の必要量

なまえ	容量(L)	なまえ	容量(L)
ストーブ本体	1.7	4.5畳用	3.0
		3畳用 (左右取付兼用)	2.4
ツインチューブ 配管往復1m当り	0.1	3畳用 (正方形)	1.9
		2畳用	1.6

- 上記より全容量を求めて不凍液の必要量を計算します。
全容量 × 不凍液割合 = 不凍液量
(例) 外気温 -20°C (不凍液割合は0.8)、ソフトパネル4.5畳用敷設、配管片道全長5mの場合
全容量： $1.7\text{L}(\text{ストーブ}) + 3.0\text{L}(\text{床暖房パネル}) + 0.1\text{L}(\text{配管}) \times 5$
 $= 1.7 + 3.0 + 0.5 = 5.2\text{L}$
不凍液量： $5.2 \times 0.8 = 4.2\text{L}$



- 不凍液は腐食防止のため、暖かい地域でも必ず入れてください。
- 不凍液は蒸発しません。設置時不凍液を入れたのち蒸発で水位が下がった場合は、温水暖房用補充液を補給してください。
- 循環水は温水暖房用補充液を補給した場合、6～7年を目安に入れ替えてください。
水道水を補給した場合、2～3年を目安に入れ替えてください。





- 不凍液は高温・高濃度で高温部にふれますと燃えますので注意してください。
- 不凍液を万一誤って飲んだ場合にはすぐに吐かせて、医師の診断を受けてください。

床暖内蔵タイプ





給水およびエア抜きの方法

● 循環水の補給およびエア抜きを次のように行ってください。

- 1 運転スイッチが「切」になっていることを確認する
- 2 ストープ背面にある行きバルブ・戻りバルブが「閉」の状態になっていることを確認する
- 3 ストープ前面の給水扉を開き、給水パイプを引き出す
- 4 給水パイプを手でおさえながら、循環水を水タンク「上限」まで入れる
- 5 床暖房ボタンを5秒以上押す。
 - 液晶表示部に『P-on』を表示して、2分間循環ポンプが運転します。
 - 2分間水タンクの水位が「下限」以上の場合、循環ポンプが停止し、液晶表示部が現在時刻表示に戻ります。
 - この間に水タンクの水位が「下限」以下になった場合は、液晶表示部に『P-oF』を表示して、「ピピピッ」音を発して循環ポンプが停止しますので、再度循環水を「上限」まで入れてください。
(循環水を「下限」以上入ると「ピピピッ」音が停止し、自動的に循環ポンプが運転します。)
その後2分間水タンクの水位が「下限」以下にならないければ、循環ポンプが停止し、液晶表示部が現在時刻表示に戻ります。
- 6 再び循環水を水タンク「上限」まで入れる
- 7 ストープと床暖房パネルを接続する
- 8 A回路の行きバルブ・戻りバルブを「開」の状態にする
- 9 上記5の操作を再度行う
 - 循環ポンプが停止し、液晶表示部が現在時刻表示に戻ればエア抜きは完了です。

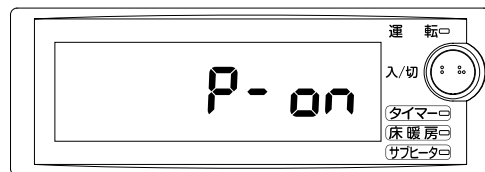

5,9

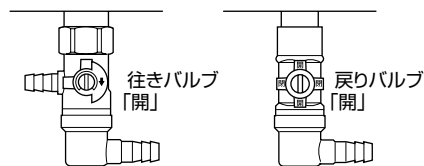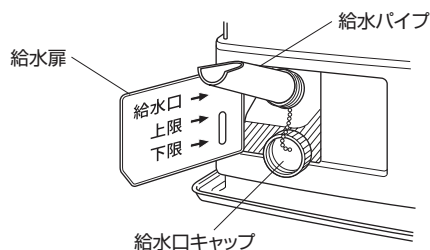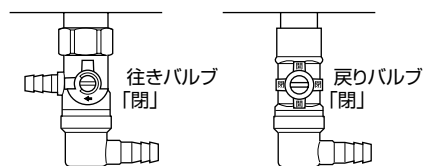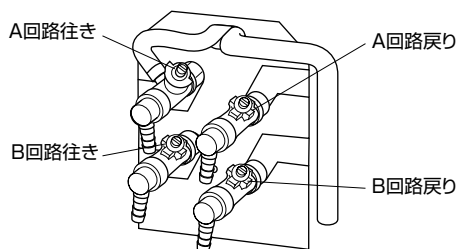

- 床暖房パネルを一系統しか敷設しない場合は、必ずA回路を使用してください。B回路の行きバルブ・戻りバルブは「閉」の状態で使用してください。B回路を使用した場合、流水音がすることがあります。
- 循環量をバルブで調節する場合は、必ず戻りバルブで行ってください。行きバルブでは行わないでください。
行きバルブで行った場合、流水音がすることがあります。
- 循環水は、温度が上昇しますと膨張しますので、水タンクの上限を越えないよう補給してください。
- エア抜きを途中で終了する場合は、いずれかのボタンを押してください。(液晶表示部が現在時刻表示に戻ります。)
- 温水配管内のエア抜きが不十分ですと、循環水の循環する音が大きくなることがあります。この場合は、再度エア抜きを行ってください。


据付け・移設 つづき

試運転


試運転は、販売店又は据付業者とご一緒に必ず行ってください。

運転準備


1 油タンクに給油する (13ページ参照)



2 電源プラグをコンセントに差し込む




3 定油面器のリセットボタンを押す (14ページ参照)

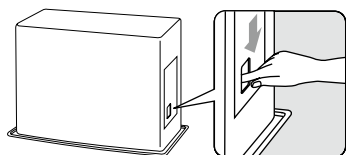

確認

- 油タンクや送油管・ゴム製送油管から油漏れがないか。
- 置台の上などに油がこぼれていないか。
- 温水配管から水漏れがないか。 **床暖内蔵タイプ**
- 温水配管のバルブが開いているか。 **床暖内蔵タイプ**

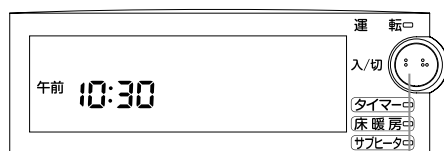

2

1,1

運転

- #### 1 運転スイッチを押して、「入」にする
- 運転ランプと表示部のバックライトが点灯します。
 - ゴム製送油管内に空気がたまっていることがありますので、ゴム製送油管を振って空気を抜いてください。
 - 約100秒～4分間予熱後、着火します。約2.5分間予備燃焼を行った後、対流ファンが回ります。

床暖内蔵タイプ

- #### 2 床暖房ボタンを押す
- 床暖房ランプが点灯します。
 - 数十分後に温水配管が温まります。

消火

- #### 1 運転スイッチを再度押して、「切」にする
- 運転ランプが消灯します。(10秒後表示部のバックライトが暗くなります。)
 - 燃焼用ファンはストーブが冷えるまでの約8分間回り続けます。

正常運転のめやす


- 以上の項目で異常がなければ正常に運転しています。



- ストーブより煙やにおいが出ることがありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。最大燃焼で数十分運転すると消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

配線図

配線図 ※床暖内蔵タイプに実装

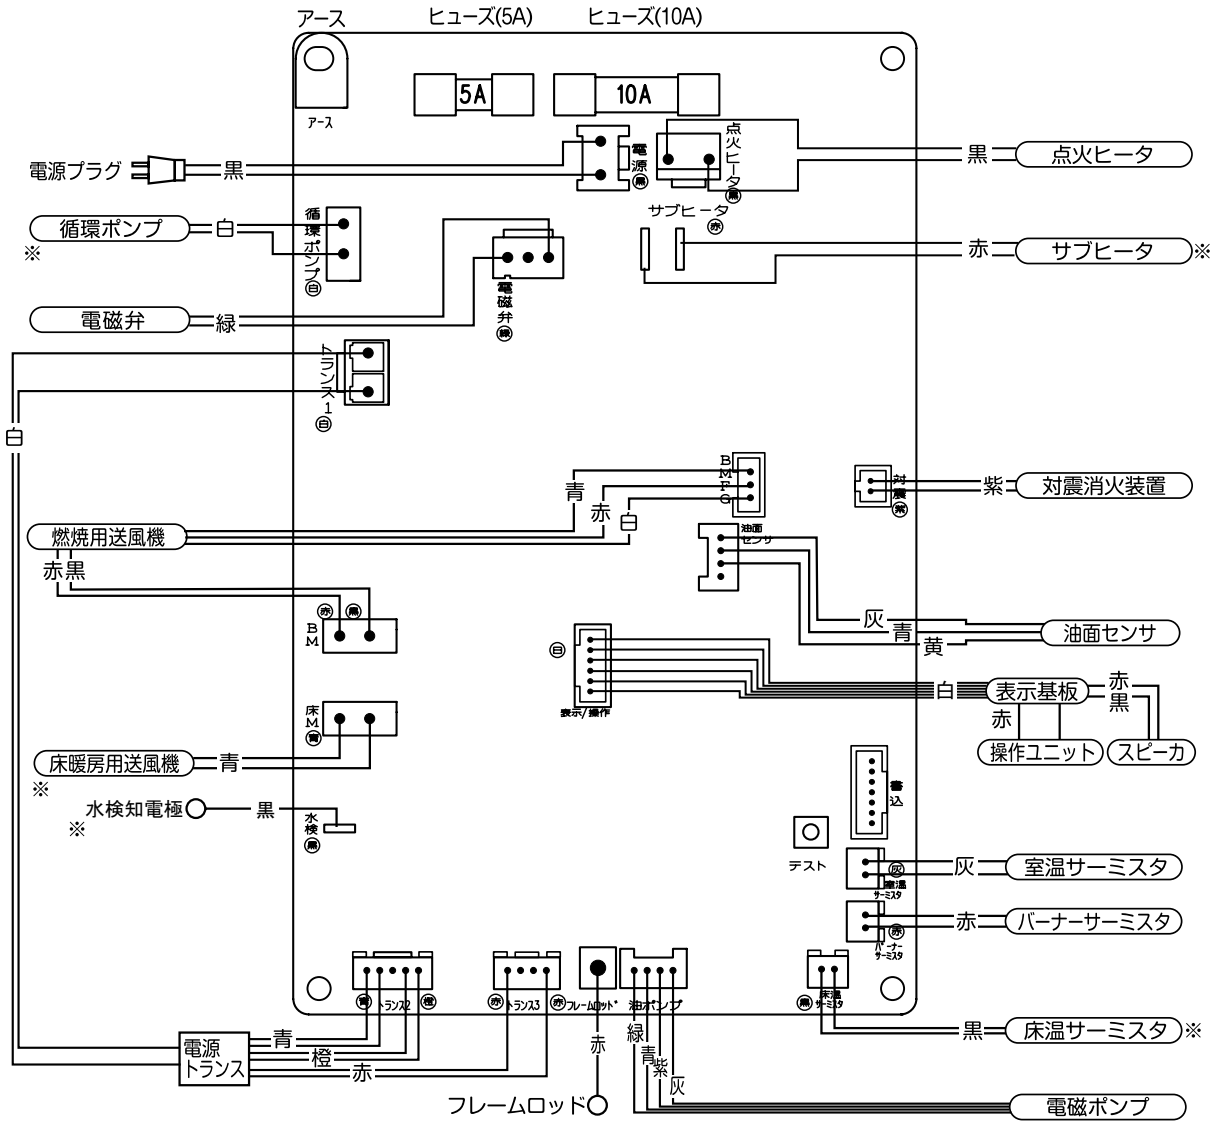


点検・その他

工事編

■設置工事の前に、この工事編をよくお読みの
うえ、正しく据付けてください。

工事は
販売店へ!



安全のために必ずお守りください

この工事編には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

●ここに示した事項は  警告、 注意に区分しています。



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●イラスト（まんが）の横にあるマークは次のように表しています。



マーク

禁止



マーク

指示



マーク

注意

安全のために必ずお守りください

警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が行ってください。

- お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因になります。



必ず行う

据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準を守って行ってください。




必ず行う

屋内排気禁止

- 屋内に排気すると、排ガスが室内に充満して危険です。
必ず屋外に排気してください。



禁止




煙突を確実に接続

- 煙突を確実に接続し、しっかりと固定してください。
風、振動、衝撃などで外れたりすると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



必ず行う



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の原因になります。



禁止

- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口のない場所または換気が行えない場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所


安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

可燃物との距離を離す

■標準据付け例


- ストープから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにしてください。
保守・点検を行うためにも必要です。

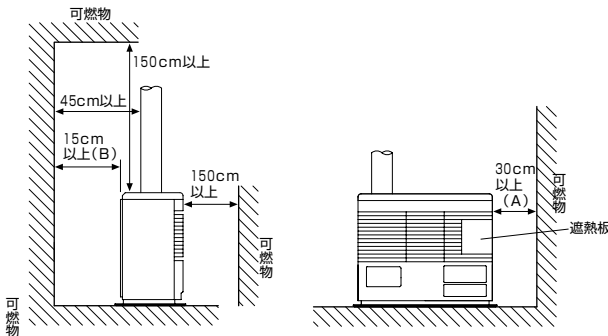


必ず行う

- ストープ側面と可燃物は30cm以上(A寸法)離してください。15cmまで近づける場合には、前面ガードに附属の遮熱板を取り付けてください。
- B寸法は15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との離隔距離でも規制されます。
- 左図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も左図離隔距離としてください。

■煙突の標準取り付け例

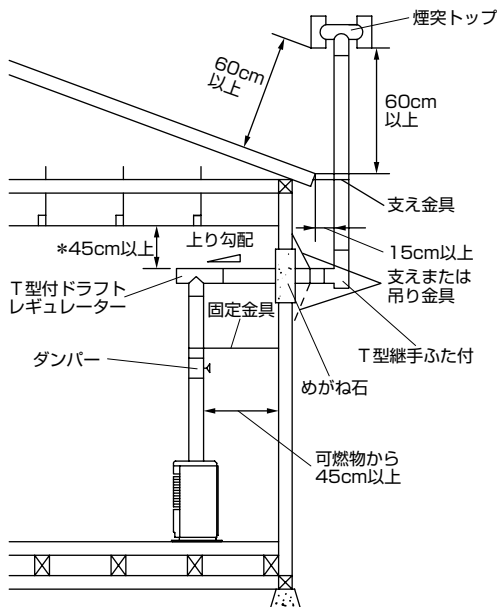

- 煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。煙突の先端1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- 煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。



地区により異なることがあるので火災予防条例を参照する。

注 * 45cm以上の寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合、15cm以上とする。煙突は、固定金具で1.5~2m間隔に固定すること。

- 小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効な被覆を行ってください。
- 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付近では煙突の接続はしないでください。
- 不燃物の場合でも性能維持のため、上図離隔距離としてください。

■煙突の固定

- 煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や支え線などで固定してください。
- 煙突は、1.5~2mおきに固定金具で固定し、自重を支える部分は支え又は吊り金具で堅固に支持してください。

安全のために必ずお守りください


⚠ 注意

油タンクとの距離を離す

- 油タンクはストーブより2m以上離して据付けるか、防火上有効な遮へいを設けてください。
据置式の油タンクは、不燃材の床上に据付けること。



必ず行う




屋外タンクでの使用を前提としておりますので、附属のゴム製送油管の長さは 1.2mです。屋内タンクを使用する場合は別売部品のゴム製送油管（長さ 2.5m、商品コード 307103）を使用してください。

ゴム製送油管の屋外使用禁止

- ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。
ひび割れを生じて油漏れの原因になります。



禁止



ストーブ交換時にはゴム製送油管を交換

- ストーブ交換時には既設のゴム製送油管を必ず交換してください。ゴム製送油管は時間と共に劣化しますので、ひび割れや亀裂などがなくても新しいものに交換してください。交換しないと灯油の漏れにつながり、火災のおそれがあります。



必ず行う

送油管取り付け時の確認

- 既設の油タンクを使用する場合は、送油管をストーブに取り付ける前に、油タンクからの灯油をバケツなどの容器で受け、油タンク内に水、ごみ、さびなどが無いことを確認してから取り付けてください。油タンク内に水、ごみ、さびなどがたまっていると、ストーブの故障の原因になります。



必ず行う

油漏れ確認

- 油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



必ず行う

アース工事をすること

- アース工事を確実に行ってください。
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
アース工事は販売店にご相談ください。



アースする

煙突の点検

- 据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。
次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼をおこすおそれがありますので、必ず修正してください。




必ず行う

■ 下り勾配、下向き曲がり禁止




禁止

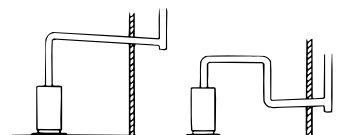

■ トップと建物（隣家を含む）の開口部（窓など）は1m以上離れていること



必ず行う



開こん

工場出荷時燃焼試験を行っていますので、赤熱筒や燃焼リングなどが一部変色していますが異常ではありません。

- 本体のほかに次のものが用意されています。梱包材といっしょに捨てることのないよう点検し、ご使用ください。

部 品 名	個 数	使 用 方 法
上 面 ガ ー ド	1	上面板の上に乗せます。
遮 熱 板	1	前面ガードに取り付けます。
壁 固 定 金 具	1	ストーブと壁を固定するのに使用します。(KSH-7032KCのみ附属)
4×25タッピンねじ	1	壁固定金具を壁にを固定するのに使用します。(KSH-7032KCのみ附属)
ゴム製送油管(1.2m)	1	給油コックとストーブとの接続に使用します。 ● 屋内タンクを使用する場合は別売のゴム製送油管(長さ2.5m、部品コード307103)を使用してください。
ワイヤーバンド	2	ゴム製送油管の接続部の固定に使用します。
ツインチューブ	1	ストーブと床暖房パネルを接続するのに使用します。 <small>床暖内蔵タイプ</small>
ワンタッチクランプ	4	ツインチューブの接続部の固定に使用します。 <small>床暖内蔵タイプ</small>
取 扱 説 明 書	1	

据付け


据付け場所の選定 ● ストーブの据付けは、火災予防条例に従ってください。

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようになる場所を選定してください。

- 燃えやすいものや障害物のない場所。
- 水平で安定のよい、しっかりした場所。
- 電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使用ください。(電源コードの有効長さは約2mです。)



- マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

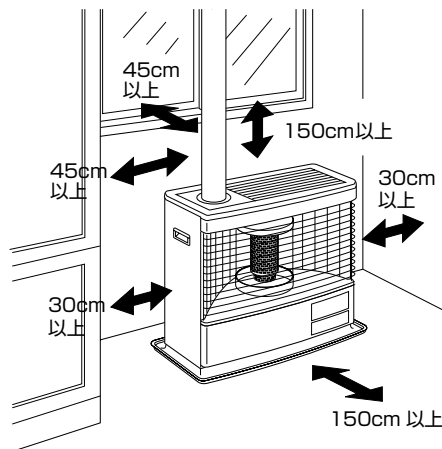


遮熱板の取り付け

- ストーブ側面と可燃物は30cm以上離してください。15cmまで近づける場合には、前面ガードに遮熱板を次のように取り付けてください。(遮熱板は可燃物に近い方に取り付けてください。)

1 遮熱板のツメを図のように前面ガードの横棒に当てる

上のツメ…上から2本目の横棒
下のツメ…下から3本目の横棒


2 ツメを内側に折り曲げる

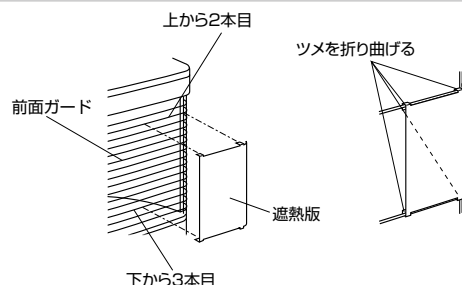

■ストーブの固定(KSH-7032KCのみ適用)

●ストーブの固定は次のように行ってください。

- 1 上面板背面の右の図の位置のねじを外す
- 2 壁固定金具を上面板の右の図の位置に取り付ける
- 3 壁への固定は次のように取り付けた後、壁固定金具の長さを合わせて調節ねじを締め付ける

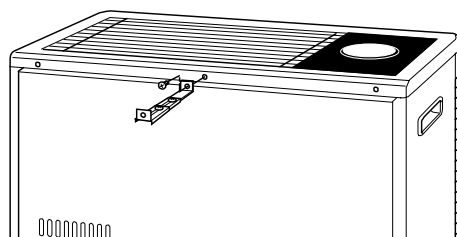


- 木又は厚い合板の壁に固定する場合は、付属のねじ(4×25)を使用して壁固定金具を壁に直接固定してください。
- モルタル、コンクリートの壁に固定する場合は、市販のコンクリート用プラグ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、付属のねじ(4×25)を使用して壁固定金具を固定してください。

①ドリルで下穴をあける。 ②プラグを下穴に打ち込む。 ③壁固定金具をねじで固定する。




- 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定する場合は、市販の中空壁用プラグ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、付属のねじ(4×25)を使用して壁固定金具を固定してください。

①ドリルで下穴をあける。 ②プラグを下穴に打ち込む。 ③壁固定金具をねじで固定する。



- 土壁、しっくい壁などに固定する場合は、壁にそえ木をしてから、付属のねじ(4×25)を使用して壁固定金具をそえ木に固定してください。

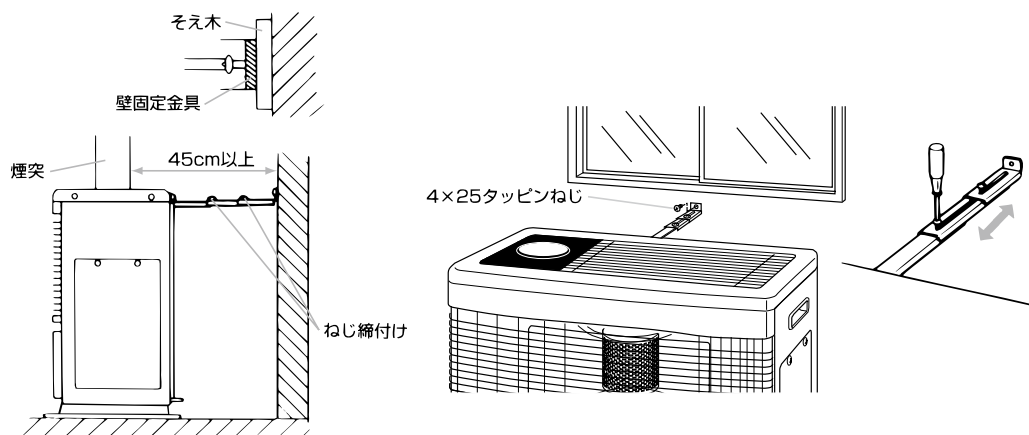


- ストーブは水平に据付けてください。
対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因になります。

据付け つづき

油タンクの組立てと据付け


- 油タンクを油タンク附属の取扱説明書に従って組立ててください。

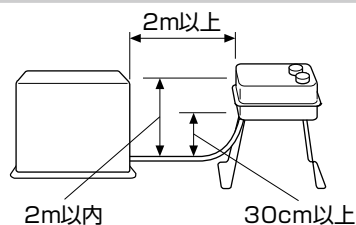

- 油タンクの据付けは、各地の火災予防条例に従ってください。
- 油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてください。
- 油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などが無い場合は、2m以上離してください。なお、附属のゴム製送油管の長さは1.2mですので、屋内タンクを使用する場合は別売のゴム製送油管（長さ2.5m、部品コード307103）を使用してください。火災の原因になります。
- 油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より30cm以上2m以内の高さになるように据付けてください。2m以上になると、油が定油面器よりあふれ出ることがあります。

ゴム製送油管の取り付け

- ゴム製送油管を接続金具の根元まで差し込み、附属のワイヤーバンドで固く締め付けてください。


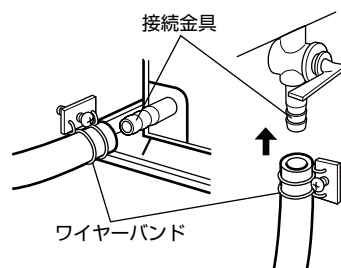


- ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャップを外すとき、内部の残油が出ることがありますので、布などを当てて外してください。
- ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて配管しないでください。最小の曲げ半径は100mm程度以上としてください。ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因になります。
- ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができるような形状にならないようにしてください。
- 送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管（外径8mm、肉厚0.8mm）を使用してください。ゴム製送油管は使用しないでください。
- ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光にあたらない場所を選んでください。
- 金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれいに取り除いてから配管してください。定油面器から油があふれたり、電磁ポンプが故障する原因になります。

■煙突接続口の変更

- 煙突接続口を右側に変更する場合は、次のように行ってください。

- 1 上面ガードを取り外し、煙導板の取り付けねじ(2本)を外す
- 2 煙突接続口と接続ぶたの取り付けねじ(各4本)を外して交換し、再度取り付けねじで固定する
- 3 上ぶた押えを固定しているねじ(4本)を外し、
 燃烧室上ぶたを持ち上げる
 - 赤熱筒は燃烧室上ぶたに取り付いています。
- 4 赤熱筒支え板を燃烧室上ぶたに固定しているねじ(2本)を外す
- 5 赤熱筒の向きを180°回転させて、再度赤熱筒支え板を燃烧室上ぶたに取り付ける
 - 赤熱筒のつなぎ目が反対側になります。
- 6 燃烧室上ぶたの矢印が煙突接続口に向くように取り付ける
- 7 上ぶた押えを取り付ける
- 8 煙導板を煙突接続口の位置に取り付け、上面ガードを置く

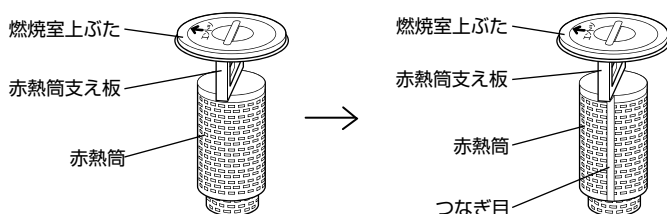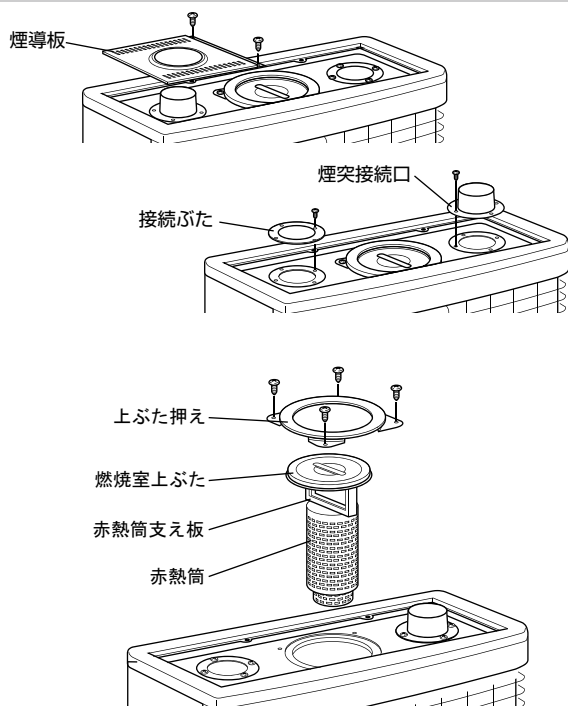

床暖内蔵タイプ

■アース工事

- ストープ背面にあるアース端子にアース線を取り付け、地中などに接地してください。(D種接地工事)




- アース線の取り付けは販売店にご相談の上、必ず適切なアース工事を行ってください。
- アース線はガス管や水道管には接続しないでください。

煙突の取り付け

煙突は排ガスを屋外に排出するとともに、燃焼に必要な空気を燃焼部へ供給する重要な役割もっています。誤った取り付けは、異常燃焼や火災の原因になりますので、次のことを守ってください。(煙突の取り付けは各地の火災予防条例に従ってください。)

- 煙突径は呼び径106(3寸5分)を使用してください。
- さびやすい素材の煙突は、腐食やさびにより煙突がふさがれたりしますので、使用しないでください。
- 新しく煙突を設置する場合は、断熱煙突を推奨します。
- 横引き、立上りの標準寸法は横引き約1.8m、立上がり約3.6mです。
横引きが標準より長くなる場合は、その長さの1/2の立上りを追加してください。
- 横引きは、上り勾配になるようにし、途中で下向きにしないでください。
- 煙突の先端は逆風や雨水が入らないように、図のようなトップを付けてください。トップは付近の最も高いものより60cm以上高い位置に設置してください。
- 屋外立上がり部の接続はT曲がりを使用し、水抜き穴(6mmの穴)をあけてください。
- 風の強い地方及び建物の関係から煙突を極端に高くする場合〔最大燃焼時のドラフトが -30Pa ($-3.0\text{mmH}_2\text{O}$)より強い場合〕には、燃焼を安定させるためと、熱効率の低下を防止するために、図のようなT型付ドラフトレギュレーターやダンパー(別売部品)を使用してください。
ダンパーの取付位置はストーブ本体から約50cm以上離れた室内の垂直部分に取り付けてください。
- 集合煙突を利用する場合には、図のような差し込みかたをし、煙突が外れないよう固定してください。
- 外付けの集合煙突や屋外での横引き煙突の場合、煙導部が冷やされ、結露しやすくなり、凍結して煙突を塞ぐ原因になります。必ず修正してください。(特に北側や日陰部の煙突)
- 煙突の横引き延長が長いと、排ガス中の水分が結露して室内を汚したり、屋外で凍結して煙突を塞いだり、集合煙突から室内へ漏水することがあります。
煙突の横引きが2mを越える場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

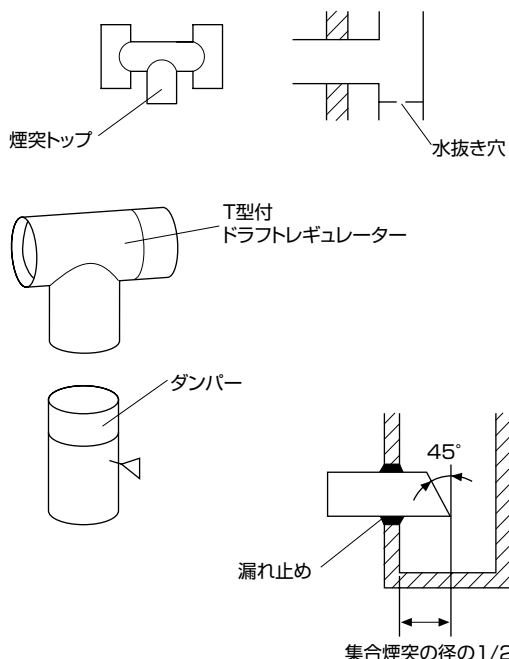

試運転

試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。

■ 運転準備・運転・消火の手順は取扱編の57ページをご参照ください。

廃棄するときの注意

ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。リサイクルの支障となります。

保証書(販売店様控)

型名	UFH-7732UKC/KSH-7032KC
★製造番号	No.
保証期間	1年

★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話 ()

★販売店	住所・店名
	電話 ()

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。
販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。

販売店様へお願い

- (1)本保証書(販売店様控)及び次のページの保証書(お客様控)の★印欄に必ず必要事項をご記入の上、本保証書は切り取り線より切り取り保管し、次のページの保証書(お客様控)は本取扱説明書とともにお客様にお渡しください。
※カーボン紙を差し込んで次のページに複写してください。
- (2)本保証書に記載したお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため以外には使用しないでください。

修理メモ

 **サンポット株式会社**

〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第2地割1番地26
お客様相談窓口 TEL 0198-37-1177

保証書(お客様控)

型名	UFH-7732UKC/KSH-7032KC
★製造番号	No.
保証期間	1年

★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話 ()

★販売店	住所・店名
	電話 ()

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。
販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 器具はきびしい品質管理のもとに生産しておりますが、使用される場所や条件、又は使用ひん度等で変化することは避けられません。従って未然にトラブルを防止し、未永く安心してご使用いただくために、2シーズンに1回程度シーズンはじめか保管する前のどちらかに(石油ふろがま、石油給湯機は1～2年に1回程度)、専門技術者による点検整備を依頼されることをおすすめします。点検整備・交換部品の費用はお客様にご負担いただきます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書裏面に記載の最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、給水の供給事情等(石油ふろがま、石油給湯機)による故障及び損傷
 - 指定以外の燃料、不純燃料の使用による故障及び損傷
 - 特殊使用(例えば、車両、船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷
 - 本保証書の提示がない場合
 - 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - 条例等に適合しない据付工事が行われたことによる故障及び損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書裏面記載の最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

 **サンポット株式会社**

〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第2地割1番地26
お客様相談窓口 TEL 0198-37-1177

サンポット株式会社

お客様相談窓口

〔受付時間：平日午前9時から午後5時まで〕

☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192

【修理・点検に関するお問い合わせは…】

下記最寄りのサンポット支店・営業所・サンポットエンジニアリング株式会社へご連絡ください。

札幌支店	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1211	FAX.011-782-8262
釧路営業所	〒085-0051	釧路市光陽町8番1号	☎0154-22-5821	FAX.0154-32-2289
帯広営業所	〒080-0023	帯広市西13条南11丁目9番地	☎0155-22-1335	FAX.0155-28-2266
旭川営業所	〒070-8002	旭川市神楽2条9丁目3番10号	☎0166-74-4585	FAX.0166-74-3973
函館営業所	〒041-0851	函館市本通4丁目17番25号	☎0138-53-2583	FAX.0138-33-2180

青森営業所	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4141	FAX.017-738-5354
秋田営業所	〒010-0914	秋田市保戸野千代田町15番17号	☎018-824-3421	FAX.018-824-3423
岩手営業所	〒025-0301	花巻市北湯口第2地割1番地26	☎0198-37-1138	FAX.0198-37-1188
仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎022-236-3444	FAX.022-238-9416
郡山営業所	〒963-8047	郡山市富田東4丁目118番地	☎024-953-8091	FAX.024-953-8092


首都圏営業所	〒352-0001	新座市東北2丁目24番3号	☎048-471-8420	FAX.048-470-1141
信越営業所	〒381-0031	長野市大字西尾張部1114番地5	☎026-252-6161	FAX.026-252-6162
富山営業所	〒939-8212	富山市掛尾町479番地4	☎076-420-2677	FAX.076-420-2238
大阪営業所	〒564-0053	吹田市江の木町18番27号	☎06-6337-3211	FAX.06-6337-3212

サンポットエンジニアリング株式会社

サービス部	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1201	FAX.011-780-2338
青森サービスセンター	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4414	FAX.017-738-4415

サンポットホームページ <https://www.sunpot.co.jp/>

事業所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめご了承ください。

愛情点検		●長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ！	
	ご使用の際、こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●油漏れがある。 ●排ガスのおいがしたり、目がチカチカする。 ●運転中異常な音がする。 ●黒煙を出して燃える。 ●その他の異常や故障がある。 	<div style="text-align: center; font-size: 2em;">➡</div>
	ご使用中	このような場合、事故防止のため使用せずスイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い求めの販売店または石油機器技術管理士などに点検修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対なさらなくてください。	

ご購入(据付)年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL.

お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。